



**MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO
FORMULÁRIO DO DOCUMENTO DE CONCEPÇÃO DE PROJETO (DCP-MDL)
(Versão 02 – válida a partir de: 01 de julho de 2004)**

SUMÁRIO

- A. Descrição geral da atividade de projeto
- B. Aplicação de uma metodologia de linha de base
- C. Duração da atividade do projeto/ Período de obtenção de créditos
- D. Aplicação de uma metodologia e de um plano de monitoramento
- E. Estimativa de emissões de gases de efeito estufa por fontes
- F. Impactos ambientais
- G. Comentários dos atores

Anexos

Anexo 1: Dados para contato dos participantes da atividade de projeto

Anexo 2: Informações sobre financiamento público

Anexo 3: Informações de linha de base

Anexo 4: Plano de monitoramento



SEÇÃO A. Descrição geral da atividade de projeto.

A.1 Título da atividade de projeto:

Projeto de Cogeração com Bagaço Equipav (PCBE).

Versão 2

Data do documento 13/09/2005

A.2. Descrição da atividade de projeto:

Esta atividade de projeto consiste no aumento da eficiência da unidade de cogeração com bagaço (uma fonte renovável de energia, resíduo do processamento de cana-de-açúcar) da **Equipav S. A. – Açúcar e Álcool** (Equipav), uma usina de açúcar e álcool brasileira. Com a implantação deste projeto, a usina passa a vender eletricidade à rede nacional, evitando que usinas térmicas geradoras de energia por combustível fóssil despachem essa quantidade de energia para a rede. Portanto, a iniciativa evita emissões de CO₂ e contribui para o desenvolvimento sustentável regional e nacional.

Investindo para aumentar a eficiência do vapor na produção de açúcar e álcool e aumentar a eficiência da queima do bagaço (caldeiras mais eficientes), a EQUIPAV gera vapor excedente e usa-o exclusivamente para produção de eletricidade (através de turbo geradores).

Os investidores do PCBE estão convencidos de que a cogeração com bagaço é uma fonte sustentável de energia que traz não apenas vantagens pela mitigação de aquecimento global, mas também cria uma vantagem competitiva sustentável para a produção agrícola na indústria de cana-de-açúcar no Brasil. Usando os recursos naturais disponíveis de uma forma mais eficiente, a atividade de projeto da Lucélia ajuda a aumentar o consumo de energia renovável. Apesar disso, a viabilidade da geração de eletricidade é comum, sendo um negócio secundário de receita para a indústria de açúcar. É merecedor de se destacar que mais de 320 usinas de açúcar no Brasil, a grande maioria, produz energia para uso no próprio local apenas, o que é principalmente devido à baixa eficiência dos equipamentos de cogeração instalados nas usinas de açúcar.

Além disso, a cogeração com bagaço atua como um importante mecanismo para o desenvolvimento econômico do país, já que a indústria de cana-de-açúcar do Brasil gera aproximadamente um milhão de empregos e representa um dos maiores produtos do agro-negócio dentro do balanço comercial do país. A indústria pesada brasileira desenvolveu a tecnologia para suprir a indústria de cana-de-açúcar com equipamentos que determinem a expansão na cogeração. Dessa forma, esse desenvolvimento da indústria pesada também ajuda o país a criar empregos e alcançar desenvolvimento sustentável.

Cogeração com bagaço é importante para a estratégia energética do país. Cogeração é uma alternativa que permite prolongar a instalação e/ou despacho de eletricidade produzida por unidades de geração com combustível fóssil. A venda dos RCEs gerados pelo projeto incentivará a atratividade dos projetos de cogeração com bagaço, ajudando a aumentar a produção de energia e diminuir a dependência de combustível fóssil.

Equipav também acredita que o desenvolvimento sustentável será atingido não apenas com a implementação de equipamentos de produção de energia renovável, mas também promovendo atividades que correspondam com as responsabilidades social e ambiental da companhia, com descrito abaixo:



Os participantes da atividade de projeto acreditam que a cogeração do bagaço é uma fonte sustentável de energia que traz, não somente vantagens para mitigar o aquecimento global, mas também cria uma vantagem competitiva de produção agrícola na indústria de cana-de-açúcar no Brasil. Utilizando fontes disponíveis naturais em um modo mais racional, a atividade de projeto pode ajudar a aumentar o desenvolvimento de uma fonte de energia renovável que tem significativo potencial no Brasil, além de demonstrar a viabilidade da cogeração de energia como fonte de receita para a indústria do açúcar. Além disso, as atividades de projeto de energia renováveis contribuem para sustentar o modelo competitivo do setor elétrico brasileiro, recentemente implantado. E, finalmente, a cogeração de bagaço também sustenta o desenvolvimento econômico de países, como a indústria de cana-de-açúcar do Brasil fornece aproximadamente 1 milhão de empregos e representa um dos maiores produtos agrobusiness dentro da balança comercial do país.

Contribuição Social

Equipav S.A. Açúcar e Alcool (Equipav) é uma empresa privada brasileira fundada em 1980, com a matriz localizada em Promissão, uma cidade na região de noroeste de São Paulo. Emprega aproximadamente 3.800 pessoas, sendo o maior empregador na sua área municipal. Nove outros municípios se beneficiam diretamente com a geração de empregos da Equipav, como pode ser visto abaixo, no entanto, considerando a grande proximidade entre os fornecedores de cana-de-açúcar e a usina, pode ser razoavelmente assumido que muitas outras posições de emprego são criadas indiretamente.

Município	Número de empregos
Alto Alegre	59
Avanhandava	242
Barbosa	55
Getulina	165
Guaíçara	658
Guaimbê	64
Guarantã	40
Lins	565
Penápolis	212
Promissão	1.673
Total	3.733

Além da geração de empregos, a importância da Equipav também pode ser mensurada em termos de benefício social que ela fornece aos atores locais através de assistência médica, chamada de Assistência Social¹. A média de assistência médica fornecida pelos benefícios sociais é por volta de 630 visitas clínicas, 250 ajudas trabalhistas e 120 visitas odontológicas por mês, o que resulta em mais de 210 tratamentos odontológicos. Todas essas assistências médicas contam também no sustento da infraestrutura do Hospital do estado e outras clínicas médicas.

Como parte dos benefícios sociais, a empresa sustenta os trabalhadores que não são temporariamente permitidos a trabalhar, devido a doenças de saúde, fornecendo a eles necessidades básicas, como comida. Este benefício ajuda 200 pessoas mensalmente.

¹ Do Português “Assistência Social”.



Além disso, Equipav ajuda a manter 12 Kinden garden nas cidades de Promissão, Avanhandava, Alto Alegre, Guaíçara e Lins.

Esporadicamente, muitas outras instituições e ONGs, que trabalham com assistência de saúde, são mantidas com a doação de açúcar, etanol e dinheiro.

Aumentando as receitas anuais da empresa devido à comercialização de RCEs, adiciona-se substancial valor aos funcionários diretos da firma, seus fornecedores de cana-de-açúcar, suas famílias e à comunidade local.

Contribuição Ambiental

Os processos industriais da EQUIPAV são também assuntos de preocupação para a empresa, e a qualidade está no topo desta preocupação. A empresa tem programas definidos para eventuais certificações de todos os seus processos em conformidade com as normas ISO como um meio de incorporar tecnologia. O resultado foi a certificação da empresa com a ISO 9002 em Novembro de 2000 pela Agência Veritas Quality International. Apesar de já documentada, as práticas de cogeração de eletricidade da Equipav ainda não foram certificadas pelo procedimento de gerenciamento de qualidade, desde as últimas visitas dos auditores, os procedimentos para gerar e comercializar eletricidade não estavam totalmente completos. É esperado que durante a próxima revisão, Equipav pedirá certificação da unidade de cogeração.

O PCBE não é a primeira atitude dirigida ao meio ambiente que a EQUIPAV estabelece. A EQUIPAV tem cumprido todos os requerimentos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente para o PCBE, implantando muitas iniciativas para preservar e manter as características do local de cada área. Incluída no programa da empresa para o meio ambiente estão a delimitação e preservação das chamadas áreas de “preservação permanente”, estudos topográficos para evitar erosão em suas terras, preservação da vegetação nas margens de alguns rios pequenos, então trabalhando para os rios, projetos de reflorestamento, onde espécies nativas são reintroduzidas, e várias iniciativas urbanas de reflorestamento, melhorando a qualidade de vida das cidades ao redor. A empresa também trabalhou para recuperar a vegetação nas margens do Córrego Água Branca e Córrego dos Patos, e o segundo, junto com Córrego Azul, foram alvos do projeto para repovoá-los com espécies nativas de peixe.

A.3. Participantes do projeto:

Nome da Parte envolvida ((anfitrião) indica uma Parte anfitriã)	Entidades Privadas e/ou Públicas dos participantes do projeto (como aplicável)	Indique gentilmente se a Parte envolvida deseja ser considerada como um participante do projeto. (Sim/Não)
Brasil (anfitrião)	Equipav S.A. Açúcar e Alcool – Equipav (Entidade brasileira privada) Econergy Brasil Ltda. (Entidade brasileira privada).	Não



A.4. Descrição técnica da atividade de projeto:

A.4.1. Local da atividade de projeto:

A.4.1.1. Parte(s) Anfitriã(s):

Brasil.

A.4.1.2. Região/Estado etc.:

São Paulo.

A.4.1.3. Cidade/Comunidade etc.:

Promissão.

A.4.1.4. Detalhes sobre a localização física, inclusive informações que permitam a identificação única dessa atividade de projeto (máximo de uma página):

Promissão está localizada na região centroeste do Estado de São Paulo, a 460 km da capital do estado, na Região Administrativa de Lins.




FORMULÁRIO DO DOCUMENTO DE CONCEPÇÃO DE PROJETO (MDL-DCP) - Versão 02



MDL – Conselho Executivo

página 6

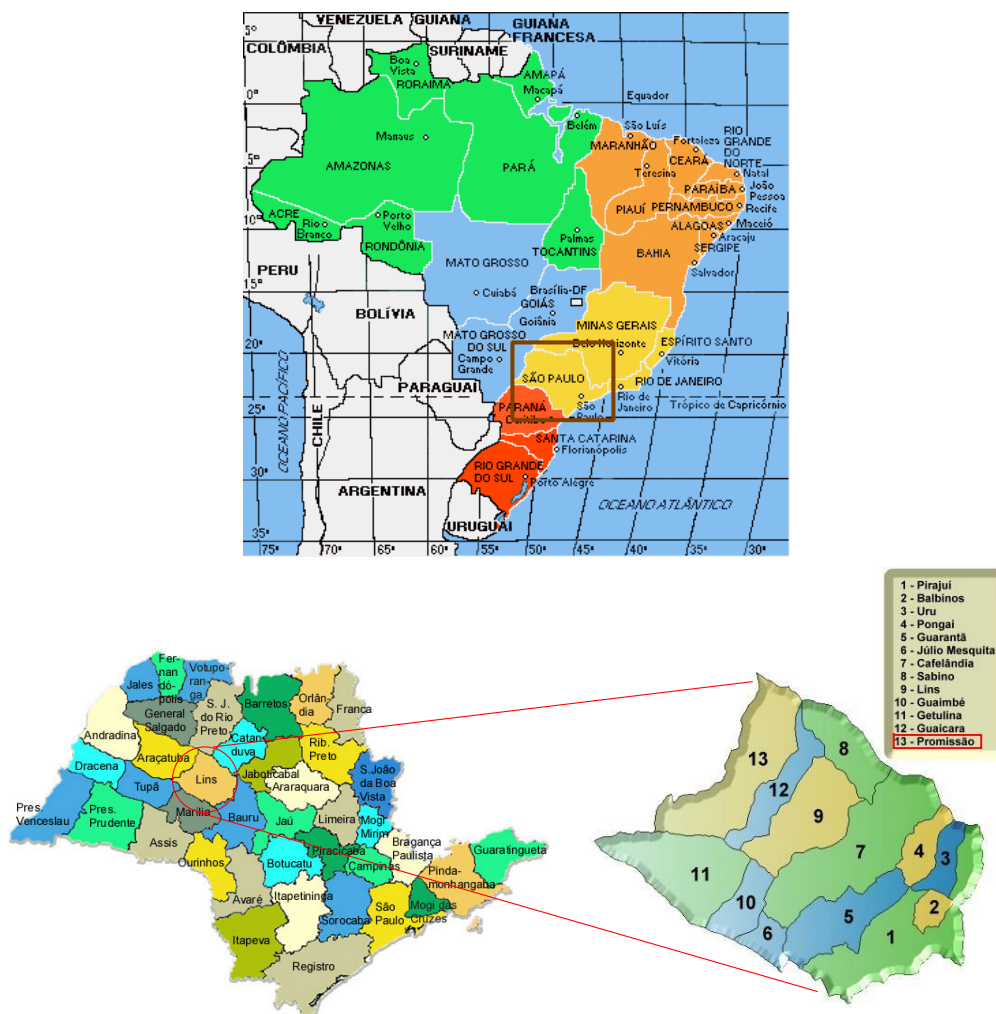

Fonte: Elaborado pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) – www.cati.sp.gov.br

Figura 1: Posição geográfica da cidade de Promissão.

A.4.2. Categoria(s) da atividade de projeto:

Escopo setorial: 1 – Indústria de energia (fontes renováveis - / não renováveis)

A.4.3. Tecnologia a ser empregada pela atividade de projeto:


A tecnologia predominante em todo o mundo, atualmente, para a geração de eletricidade (MW) a partir de biomassa é o ciclo Rankine, que consiste na combustão direta de biomassa em uma caldeira para gerar vapor, o qual se expande numa turbina. A maioria das geradoras de ciclo a vapor está localizada em áreas industriais, onde o vapor residual da turbina é recuperado e usado para atender a demandas locais de calor de processo. Tais sistemas de geração combinada de calor e eletricidade, ou sistemas de cogeração fornecem níveis maiores de energia por unidade de biomassa consumida do que sistemas que produzem eletricidade apenas.

Este modelo não deve ser alterado. Deve ser preenchido sem modificações/ adição de cabeçalhos ou logomarca, formato ou fonte.



O ciclo de vapor Rankine envolve a evaporação de água pressurizada, com o vapor resultante expandindo para girar um turbo gerador, e então condensado para reciclagem total ou parcial na caldeira. Um trocador de calor é usado em alguns casos para recuperar calor de gases residuais para o pré-aquecimento do ar de combustão, e um desaerador deve ser utilizado para remover da água o oxigênio dissolvido antes que ela entre na caldeira.

Turbinas a vapor são projetadas ou como contrapressão, ou como condensação. Aplicações de cogeração empregam tipicamente turbinas de contrapressão, nas quais o vapor expande até uma pressão substancialmente superior à pressão ambiente. Ele deixa a turbina ainda como vapor e é enviado para satisfazer necessidades de calor no parque industrial, onde é condensado. Retorna, então, total ou parcialmente à caldeira. Alternativamente, se as necessidades de vapor do processo podem ser supridas utilizando-se apenas parte do vapor disponível, uma turbina do tipo extração-condensação pode ser utilizada. Este projeto inclui a capacidade de algum vapor ser extraído em um ou mais pontos no caminho de expansão para atender necessidades do processo. Vapor não-extraído continua a expandir a pressões sub-atmosféricas, incrementando, dessa forma, a quantidade de eletricidade gerada por unidade de vapor, comparada à turbina de contrapressão. O vapor não extraído é convertido em água num condensador que utiliza ar ambiente ou uma fonte de água fria como agente resfriador².

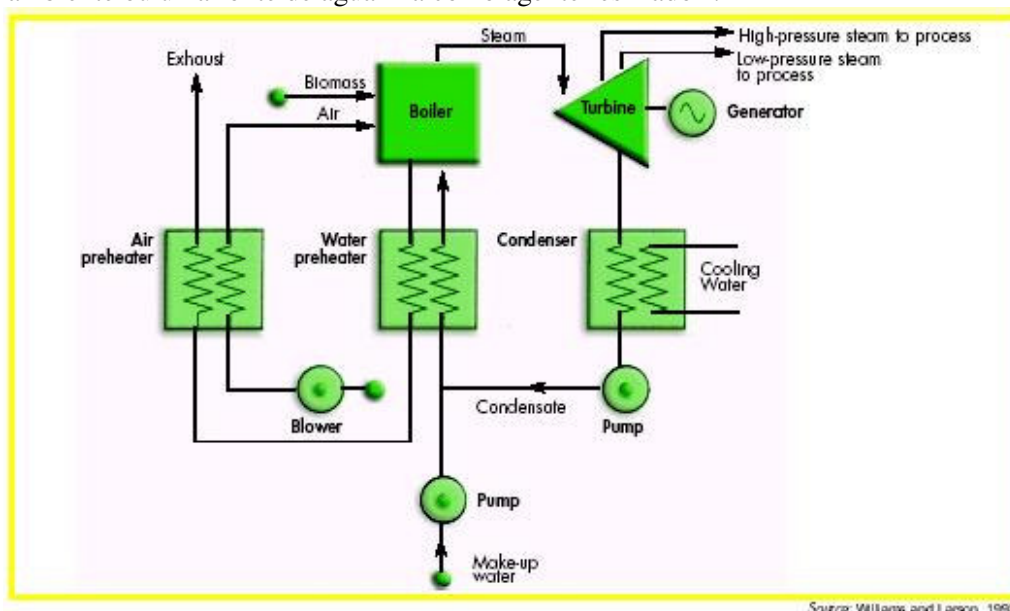

Source: Williams and Larson, 1993

Diagrama esquemático de um ciclo de vapor Rankine para cogeração usando uma turbina de extração-condensação

O ciclo de vapor Rankine usa diferentes concepções de caldeiras, dependendo da escala da unidade e das características do combustível utilizado. A pressão e a temperatura iniciais do vapor, juntamente com a pressão a que ele é expandido, determinam a quantidade de eletricidade que pode ser gerada por massa de vapor. Em geral, quanto maior a pressão e temperatura do vapor, mais sofisticado, eficiente e caro é o ciclo.

Usando o ciclo Rankine como a tecnologia básica para seu sistema de cogeração para atingir uma quantidade adicional de eletricidade a ser gerada, a Equipav começou seus esforços:

² Williams & Larson, 1993 e Kartha & Larson, 2000, p.101



O projeto de atividade do PCBE envolve uma única fase, implantada em 2002, que consistia na melhora da eficiência de energia no processo de moagem, a fim de melhor explorar o conteúdo de energia do bagaço e ser capaz de gerar mais eletricidade através de uma capacidade nova instalada. Antes do EBCP, Equipav estava produzindo vapor numa taxa de 300 t/h, com uma pressão de 21 bar a 300°C, após as melhorias no processo, esta taxa foi aumentada para um valor entre 300 e 340 t/h com 65 bar a 480°C. A usina expandiu sua total capacidade de geração de força instalada de 8 MW para 60 MW, instalando duas caldeiras de 65 bar além de outras melhorias na eficiência de energia na usina. Um turbo gerador de 8 MW ficará em stand by e somente será utilizado em caso de extrema necessidade.


Um Contrato de Compra e Venda de Energia (PPA) foi assinado entre a Equipav e a CPFL, uma das maiores distribuidoras de energia no Brasil, válido de 2002 até 2011.

A tabela abaixo resume as melhorias na facilidade de cogeração na Equipav, antes e depois da expansão.

Dados Técnicos do Projeto de Cogeração com Bagaço Equipav

	Ativo/Ativando			Stand by	Desativando
Antes do Plano de Expansão	Um turbo gerador de contrapressão de 8 MW	Três caldeiras de 21 bar			
Depois do Plano de Expansão	Um do tipo condensador de 17,5 MW	Um turbo gerador de contrapressão de 35 MW	Duas caldeiras de 65 bar	Um turbo gerador de contrapressão de 8 MW	Três caldeiras de 21 bar

A figura abaixo mostra um diagrama de energia para Equipav, a fim de fornecer uma figura de como a energia é distribuída através da usina e a passagem da energia de biomassa para força elétrica.



Este modelo não deve ser alterado. Deve ser preenchido sem modificações/ adição de cabeçalhos ou logomarca, formato ou fonte.



Entregando energia renovável à rede, a eletricidade que seria de outra forma produzida empregando combustível fóssil é substituída. Essa substituição de eletricidade ocorrerá na margem do sistema, ou seja, este projeto de MDL substituirá eletricidade produzida por fontes marginais (predominantemente por usinas térmicas a combustível fóssil), as quais têm custos mais altos de despacho e são solicitadas somente no período em que fontes que produzem energia na base do sistema não podem suprir a rede (em decorrência das limitações por altos custos marginais de despacho ou limitações de estoque de combustível – no caso de fontes hídricas).

O bagaço é um subproduto fibroso, originário do processamento da cana-de-açúcar, que corresponde a aproximadamente 25% do peso da cana verde e aproximadamente um terço do conteúdo energético da cana. Numa unidade de processamento brasileira típica, queimar bagaço para a geração de calor e eletricidade é uma prática já estabelecida. Estima-se que mais de 700 MW de capacidade para geração de eletricidade a partir do bagaço estão atualmente instalados apenas no estado de São Paulo³. A maioria da energia produzida nessas plantas é consumida pelas próprias usinas. Devido às restrições que limitavam o acesso de produtores independentes de energia ao mercado de eletricidade, não havia incentivo às usinas de cana-de-açúcar operarem de uma forma mais eficiente. Caldeiras de baixa pressão, pouca preocupação com o melhor uso e controle do vapor, esmagamento feito mecanicamente ativado pelo vapor, processo de destilação que necessita de muita energia, são alguns poucos exemplos de métodos ineficientes usados normalmente na indústria sucroalcooleira.⁴

A legislação do setor elétrico brasileiro atualmente reconhece o papel do produtor independente de energia, o que acentuou o interesse em melhorar a eficiência das caldeiras e aumentar a geração de eletricidade nas usinas, permitindo às usinas, assim, produzirem energia para satisfazerem suas próprias necessidades e gerarem também uma quantidade excedente que pode ser vendida para a rede elétrica. A atual necessidade de atender a uma demanda crescente de energia no Brasil abre uma real oportunidade para algumas usinas de cogeração de energia a partir do bagaço. Adicionalmente, a característica única de que a geração de energia a partir da cana-de-açúcar no país ocorra nos meses de seca, quando o nível dos reservatórios das hidrelétricas - a mais importante fonte elétrica do país - está baixo, faz dessas iniciativas um complemento perfeito ao sistema elétrico nacional e torna a cogeração de energia a partir do bagaço atrativa para potenciais compradores de eletricidade.

No entanto, algumas barreiras representam um desafio para a implementação de projetos dessa natureza. Na maioria dos casos, a cultura dos investidores das usinas de açúcar é muito influenciada pelo mercado de açúcar e álcool. Então, eles precisam de um incentivo extra para investir na produção de eletricidade, visto que este é um produto que não poderá ser estocado para especulação. Os contratos de venda de energia, PPAs (do inglês Power Purchase Agreement) requerem diferentes habilidades de negociação, as quais não são comuns na indústria sucroalcooleira. Por exemplo, quando é assinado um contrato de longa duração de venda de energia, o PPA, uma dada usina de açúcar terá de estar suficientemente confiante de que ela irá produzir biomassa suficiente para fornecer ao seu projeto de cogeração. Embora isto pareça fácil de prever, a volatilidade da produtividade de cana-de-açúcar varia de 75 a 120 toneladas de cana por hectare anualmente, dependendo das chuvas. Então, o rendimento na redução de emissão de gases de efeito estufa e outros benefícios associados com o MDL poderão representar uma oportunidade de investimento atraente para algumas usinas e empresas do setor sucroalcooleiro como a EQUIPAV, que se deparam especialmente com as circunstâncias do setor elétrico acima mencionadas, para investir na expansão de sua capacidade de geração de eletricidade e operar seus sistemas de cogeração de uma forma mais racional.

³ Secretaria de Energia de São Paulo, 2001.

⁴ Nastari, 2000.



A atividade deste projeto prevê a redução de 207.189 tCO₂e no primeiro período de crédito.

A.4.4.1. Quantia estimada de reduções de emissões durante o período de obtenção de créditos escolhido:

Anos	Estimativa anual de reduções de emissões em toneladas de CO ₂ e
2002	4.937
2003	22.522
2004	28.943
2005	37.848
2006	32.121
2007	35.358
2008	35.358
2009	10.102
Total de reduções estimadas (toneladas de CO₂e)	207.189
Número Total de anos de Crédito	7
Média anual em relação ao período de crédito de reduções estimadas (toneladas de CO₂e)	29.598

Nota: o primeiro período de crédito começa em 11/06/2002 e termina em 10/06/2009.

Reduções de emissões produzidas até 2004. Dados de 2005 em diante são estimadas.

A.4.5. Financiamento público da atividade de projeto:

Não há financiamento público do Anexo I envolvido no PCBE.

SEÇÃO B. Aplicação de uma metodologia de linha de base

B.1. Título e referência da metodologia de linha de base aprovada aplicada à atividade de projeto:

AM0015: “Bagasse-based cogeneration connected to an electricity grid”.



B.1.1. Justificativa da escolha da metodologia e por que ela é aplicável à atividade de projeto:

Esta metodologia é aplicável ao PCBE, pois: (i) o bagaço é produzido e consumido no mesmo local – EQUIPAV -; (ii) o projeto nunca seria implantado pelo poder público, assim como também não seria implantado na ausência do MDL, como demonstrado no capítulo de adicionalidade abaixo; (iii) não há aumento na produção de bagaço devido ao projeto e (iv) não haverá armazenamento de bagaço por mais de um ano.

B.2. Descrição de como a metodologia é aplicada no contexto da atividade de projeto:

A atividade do projeto segue os passos dados pela metodologia, levando em conta o cálculo de (b) Simple Adjusted OM no PASSO 1, uma vez que não haveria dados disponíveis para aplicação da opção preferida – (c) *Dispatch Data Analysis OM*. No PASSO 2, a opção 1 foi escolhida. A tabela a seguir apresenta as informações-chave e os dados usados na determinação do cenário de linha de base.

Número ID	Tipo de dado	Valor	Unidade	Fonte dos dados
1. EG_y	Eletricidade fornecida à rede pelo Projeto.	Obtido durante todo o tempo de vida do projeto.	MWh	Proprietário do projeto
2. EF_y	Fator de emissão de CO_2 da rede.	0,249	t CO_2 e/MWh	Calculado
3. $EF_{OM,y}$	Fator de emissão de CO_2 da Margem de Operação da rede.	0,404	t CO_2 e/MWh	Esse valor foi calculado usando os dados do ONS (Operador Nacional do Sistema), o gerenciador do sistema elétrico brasileiro.
4. $EF_{BM,y}$	Fator de emissão de CO_2 da Margem em Construção da rede.	0,094	t CO_2 e/MWh	Esse valor foi calculado usando os dados do ONS (Operador Nacional do Sistema), o gerenciador do sistema elétrico brasileiro.
10. λ_y	Fração de tempo em que fontes de baixo custo e despacho obrigatório estão na margem.	$\lambda_{2001} = 0,520$ $\lambda_{2002} = 0,505$ $\lambda_{2003} = 0,531$	-	Esses valores foram calculados usando os dados do ONS (Operador Nacional do Sistema), o gerenciador do sistema elétrico brasileiro.

B.3. Descrição de como as emissões antrópicas de gases de efeito estufa (GEE) por fontes são reduzidas para níveis inferiores aos que teriam ocorrido na ausência da atividade de projeto registrada de MDL:

Aplicação da ferramenta de demonstração e avaliação da adicionalidade da EQUIPAV.

Passo 0. Projeção preliminar baseada na data de início da atividade do projeto



(a) A data de início da atividade deste projeto ocorreu no ano de 2002, que pode ser evidenciada pelo contrato de venda de energia (PPA) assinado entre a Equipav e a distribuidora de eletricidade Eletropaulo, em 04 de janeiro de 2002.

(b) Antes da decisão de implantação do projeto, os executivos da Equipav foram a um encontro na CrystalSev Trading para ouvir o Sr. John Paul Moscarella, vice-presidente da Econergy, sobre como utilizar créditos de carbono como financiamento para projetos de cogeração, no início de 2001. Nesse encontro, um pacote financeiro, incluindo carbono e débito, foi apresentado. O financiamento de débito foi pedido pela CrystalSev para o Banco de Desenvolvimento Interamericano (BDI), como evidenciado por mensagens trocadas no meio de 2001 entre o Sr. Moscarella e o BDI, nos nomes de Sr. Leandro Alves e Robert Montgomery. Esta tentativa foi liderada pelo Sr. Ricardo Brito, executivo da CrystalSev, e resultou num pedido formal de financiamento ao BDI, que contemplou a receita das reduções de emissões dos gases de efeito estufa. A Equipav assistiu ao encontro na CrystalSev com a intenção de apresentar uma solução financeira para manter seu projeto de cogeração.

Passo 1. Identificação das alternativas para a atividade do projeto, consistente com as leis e regulamentações atuais.

Sub-passo 1a. Definir alternativas para a atividade do projeto

1. Havia somente duas possibilidades para a implantação desta atividade de projeto: uma consistia em manter a situação corrente da usina de açúcar, focando apenas na produção de açúcar e álcool, dirigindo os investimentos na melhoria da eficiência e aumento da escala da atividade central. A outra opção seria assumir a atividade do projeto, investindo em aumentar a eficiência do vapor e da produção de eletricidade para venda, pela aquisição de caldeiras de alta eficiência e turbo geradores.

Sub-passo 1b: Aplicação das leis e regulamentações aplicáveis

2. A alternativa, que é continuar com a situação usual antes da decisão de implementar essa atividade de projeto de MDL, é consistente com as leis e regulamentações aplicáveis.

3. Não aplicável.

4. Tanto a atividade de projeto quanto o cenário alternativo estão em conformidade com todas as regulamentações.

Passo 3. Análise de Barreiras

Sub-passo 3a. Identificar barreiras que impediriam a implantação do tipo da atividade de projeto proposta

1. e 2. Segundo COELHO (1999)⁵, “programa de cogeração de larga escala no setor sucro-alcooleiro ainda não ocorreu, devido às inúmeras barreiras, principalmente econômica, política e institucional”, como:

I. Barreiras tecnológicas

⁵ COELHO, Suani T. *Mecanismos para implementação da cogeração de eletricidade a partir de biomassa: um modelo para o Estado de São Paulo*. São Paulo: Programa interunidades de pós-graduação em energia, 1999.



As barreiras tecnológicas representam um ponto muito importante para o crescimento da cogeração por bagaço no Brasil. Apesar de o ciclo-Rankine ser uma tecnologia bastante conhecida, as unidades de cogeração operam com baixa eficiência e não são competitivas se comparadas a outras opções de geração. Por causa disso, há um aspecto delicado sobre a tecnologia e o valor econômico para tal tecnologia. Apesar desta tecnologia ser bem desenvolvida, o valor econômico para sua aplicação não serve para projetos de escala similares a outras usinas de açúcar no Brasil. COELHO (1999) justifica enfatizando que os custos unitários (\$ / MW instalado) são significativamente influenciados pelo efeito de escala. Como a unidade de cogeração por bagaço deveria ter uma escala pequena devido ao alto custo de transporte do combustível (bagaço), os investimentos são altos. Portanto, como a diminuição dos custos é almejada, o resultado final é uma instalação simplificada e uma eficiência mais baixa.

COELHO (1999) também declara que a grande maioria das usinas de açúcar ainda se apóia em tecnologia ineficiente, como as caldeiras de 22 bar, mesmo no Estado de São Paulo, o mais industrializado do Brasil. Além do mais, quando existe a necessidade da troca de equipamentos, é comum não considerar a compra de caldeiras de alta eficiência devido ao conservadorismo, falta de conhecimento ou até falta de interesse em gerar vapor adicional para venda de eletricidade.

Finalmente, SWISHER (1997)⁶, considera difícil convencer o distribuidor local que a energia a ser adquirida, geralmente gerada durante a época de colheita, é suficientemente confiável para ser contabilizada no seu planejamento.

II. Barreiras Políticas e Institucionais

Do ponto de vista do setor elétrico, segundo COELHO (1999), adquirir eletricidade que não hidroelétrica não seria uma prioridade, pois sendo a eletricidade a partir do bagaço ser gerada apenas na época da colheita, não poderia ser oferecida energia de forma confiável. Entretanto, a grande vantagem da eletricidade a partir do bagaço é que ela é produzida durante o período no qual as usinas hidrelétricas enfrentam dificuldades, devido ao baixo nível de chuvas. Como resultado, COELHO (1999), sugere que exista um significativo prejuízo e tradicionalismo dos distribuidores quando decidem em comprar ou não energia proveniente de bagaço.

Do ponto de vista da usina de açúcar, salvo raras exceções, COELHO (1999) diz que a grande maioria das usinas não cogita investir em cogeração (para venda de eletricidade) como prioridade. O setor, mesmo no atual contexto político, parece não ter motivação para investir em um processo que ele vê com desconfiança e cuja produção não tem garantia de um mercado seguro no futuro. Ademais, é fato que “as usinas de açúcar são essencialmente dirigidas por famílias, o que dificulta a associação com agentes financeiros externos”, o que permitiria ao setor ser mais competitivo e diversificar seus investimentos.

Do ponto de vista dos agentes econômicos, o nível excessivo de garantias exigidas para financiar os projetos, é comumente uma barreira para alcançar um estágio de viabilidade financeira, profundamente discutida em SWISHER (1997).

Outras barreiras têm mais a ver com a falta de acordos contratuais comerciais adequados pelos compradores de energia (por exemplo: contratos bancários de longo prazo e mecanismos de garantia de pagamento para setores públicos e clientes privados locais não dignos de crédito) e isso provoca

⁶ SWISHER, J. *Using area-specific cost analysis to identify low incremental-cost renewable energy options: a case study of co-generation using bagasse in the State of São Paulo*. Washington DC: Prepared for Global Environment Facility (GEF) Secretariat, 1997.



influências diretas tornando mais difícil a obtenção do financiamento de longo prazo por um banco e/ou pro um banco de desenvolvimento. Algumas outras barreiras financeiras ocorrem simplesmente devido aos altos custos de transação, que incluem a burocracia para assegurar a licença ambiental.

Desde 1997, segundo SWISHER (1997), o anúncio do Decreto de Cogeração está sendo aguardado, e se esperava que isso tivesse influência positiva nas decisões corporativas a respeito da implantação de projetos de biomassa. A proposta original do Decreto de Cogeração, que nunca foi aprovado, obrigava a compra de equipamentos⁷ de cogeração e auto-geração por parte das concessionárias. Ao invés de energia renovável, o plano de expansão do governo para energia elétrica, aprovado em fevereiro de 2000, é baseado em combustível fóssil – gás natural. Este plano de expansão, chamado de PPT – Programa Prioritário de Termelétricas, tornou-se uma realidade pouco antes da crise de energia. Os beneficiários do PPT, que eram basicamente usinas térmicas de gás natural, através do Decreto 3.371 de Fevereiro de 2000 do Ministério de Minas e Energia (MME), contavam com condições de preço garantido, atrativo e de longo prazo nas vendas de energia e suprimento de gás natural, conjuntamente com o financiamento do BNDES. Apesar de não ser provável que o PPT venha a ser completamente implantado, a políticas do setor público para energia renovável não são consideradas confiáveis o suficiente pelos executivos do setor privado para dar apoio à expansão da cogeração nas usinas de açúcar. Esta suposição é claramente demonstrada pela seguinte lista de regras e/ou regulamentações no setor energético que foram lançadas nos últimos 10 anos:

- **Março de 1993:** A Lei 8.631 ajusta a regulamentação de tarifas para a energia elétrica;
- **Fevereiro de 1995:** A Lei 8.987 estabelece concessões públicas para a energia;
- **Julho de 1995:** A Lei 9.074 regulamenta as concessões para o setor de energia;
- **Dezembro de 1996:** A Lei 9.427 cria a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);
- **Agosto de 1997:** A Lei 9.478 cria o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE);
- **Outubro de 1997:** Decreto 2.335 regula as obrigações da ANEEL;
- **Dezembro de 1997:** Implementação da ANEEL;
- **Maio de 1998:** A Lei 9.648 estabelece o Mercado Atacadista de Energia (MAE) e o Operador Nacional do Sistema (ONS);
- **Julho de 1998:** Decreto 2.655 regula as obrigações da MAE e da ONS;
- **Fevereiro de 2000:** Decreto 3.371 regula o Programa Prioritário de Termelétricas (PPT);
- **Abril de 2002:** A Lei 10.438 institui o PROINFA – Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica, determinando que contratos devem ser assinados dentro de 24 meses da sua data e que haverá diferentes valores econômicos para a aquisição de 3.300MW de capacidade elétrica de fontes renováveis pela estatal Eletrobrás, para plantas com data de início de operação anterior a 30 de Dezembro de 2006.

⁷ Decreto Presidencial sobre a cogeração de energia elétrica, rascunho de 5 de Agosto de 1997.



- **Agosto de 2002:** Medida Provisória 64, ato presidencial que muda a constituição para permitir a regulamentação do setor energético, incluindo o PROINFA;
- **Dezembro de 2002:** Resolução 4.541 da ANEEL regula a implementação do PROINFA, estabelecendo que valores econômicos devem ser definidos em 90 dias;
- **Março de 2003:** Decreto 4.644 adia, por 180 dias, da sua data, o valor econômico e os anúncios das diretrizes operacionais;
- **Junho de 2003:** Decreto 4.758 adia indefinidamente a data para o valor econômico e os anúncios das diretrizes operacionais e revogou o Decreto 4.644 acima mencionado;
- **Novembro de 2003:** A Lei 10.762 de 11 de Novembro de 2003 revisada da Lei 10.438 de 26 de Abril de 2002 institui o PROINFA.
- **Março de 2004:** Decreto 5.025 regula a Lei 10.438 de 26 de Abril de 2002.

Para a análise deste projeto de MDL, na época do início do projeto, não havia incentivo institucional como o PROINFA para ser considerado. Portanto, a decisão da companhia de assinar um PPA de longo prazo com o distribuidor local representou, sem dúvida, um risco significativo que a usina estava disposta a assumir.

Para a análise deste projeto de MDL, na época do início do projeto, não havia incentivo institucional como o PROINFA para ser considerado. Portanto, a decisão da companhia de assinar um PPA de longo prazo com o distribuidor local representou, sem dúvida, um risco significativo que a usina estava disposta a assumir, parcialmente devido ao retorno esperado do MDL.

Mesmo que a PROINFA tenha entrado em vigor no ano de 2004, isto não afetou os atuais PPAs, porque a PROINFA está planejada para comprar energia do projeto que irá gerar eletricidade somente em janeiro de 2006. Portanto, a atividade de projeto não tem sua fase de operação elegível para o PROINFA.

Além do parágrafo acima, somente 572 MW de projetos de cogeração de biomassa foram licenciados e selecionados pela PROINFA, apesar da quantia esperada para ser contratada pela Eletrobrás ter sido 1.100 MW. Isto claramente mostra que o valor econômico proposto pela PROINFA para biomassa não é suficiente para que o projeto seja encorajado. A conclusão sobre a PROINFA é que ainda está incerto, se e quanto irá beneficiar a pequena produção de energia renovável.

III. Barreiras Econômicas e de Investimentos

“Existem diversas razões para a relutância das concessionárias brasileiras em oferecer preços mais altos para energia de cogeração. Uma razão importante provém da hipótese de que os custos são geograficamente uniformes, isto é, há essencialmente um valor único para o custo evitado no setor industrial. Se este valor do custo não indica que haja economia suficiente quando da compra de energia de cogeração e portanto haja pouca motivação econômica, tanto sob um monopólio público quanto uma estrutura privatizada competitiva, para uma concessionária pagar o suficiente para a cogeração para satisfazer os critérios financeiros de seus investidores em potencial”⁸ como citado por SWISHER (1997).

⁸ Joel Swisher personal communication with Rolls Royce Power Ventures project manager. Mark Croke, August 26, 1997. Swisher J. 1997 pg. 76.



Na realidade, o custo econômico é a razão pela qual as concessionárias brasileiras não compram energia de cogeração, pelo menos enquanto a regulamentação do setor não garantir a eles repassar tais custos para o consumidor final. O custo da eletricidade varia numa faixa entre US\$ 35 a US\$ 105 por MWh, de acordo com o Plano de Expansão 2001-2010 do Governo Brasileiro, que é mais alto do que o custo marginal para a expansão elétrica do sistema - US\$ 33/MWh⁹.

COELHO (1999) enfatiza como um dos maiores problemas de se vender energia excedente para a rede, sendo o valor econômico pago às usinas de açúcar insuficiente para remunerar o capital investido pelas usinas de açúcar na expansão de um projeto de cogeração. Além disso, “a taxa de acesso à rede não contribui para a viabilidade da venda da energia excedente para os distribuidores”.

Resumindo, SWISHER (1997) considera que as principais dificuldades são encontradas em: (a) **pequeno tamanho de projetos e custos de instalação**: como os custos fixos são altos e usualmente as instalações não são grandes, há uma grande barreira econômica para implementação desses tipos de projetos, já que os retornos serão baixos comparando com os custos fixos, (b) **disponibilidade de financiamentos de longo prazo**: tradicionalmente, projetos de infra-estrutura costumam ter mais acesso a financiamentos de longo prazo, situação que se alterou após a privatização do setor elétrico. (c) **falta de garantias**: além das garantias técnicas, investidores requerem garantias comerciais, estabelecendo um paradoxo: privatizações devem fomentar uma economia baseada em mercado, mas bancos ainda requisitam garantias governamentais para assegurar investimentos de longo prazo no setor privado, (d) **falta de financiamento local**: falta de familiaridade com ferramentas financeiras de projeto e também devido às altas taxas de juros no Brasil.

IV.Barreira Cultural

Devido à natureza do negócio da indústria açucareira, a abordagem de marketing é restrita na transação de tipo “commodity”. Por isso, a transação de eletricidade baseada em contratos de longo prazo (PPA) representa uma significativa vantagem no modelo de negócios. Nesse caso, a transação de eletricidade deve representar uma oportunidade de investimento seguro, tanto pela perspectiva econômica quanto social-ambiental, para convencer as usinas de açúcar a investirem nisso.

Existem também questões referentes à capacidade administrativa das companhias que compõem a indústria açucareira brasileira. Segundo WALTER (1994)¹⁰.Em muitos casos, elas demonstraram vontade de assumir investimentos em novas tecnologias, mas sem financiamento e capacidade empreendedora suficientes para completar tais projetos.

Sub-passo 3b: Demonstrar que as barreiras identificadas não impediriam a implantação de ao menos uma das alternativas (exceto a atividade do projeto proposta).

A alternativa para esta atividade de projeto seria manter a situação corrente e focar estritamente na atividade principal, que é a produção de açúcar e álcool. Assim, como as barreiras mencionadas acima estão diretamente relacionadas ao ingresso em um novo negócio (venda de energia), não há impedimento para as usinas de açúcar manterem (ou mesmo investirem) na sua atividade principal.

⁹ “Como se pode observar, os custos unitários das fontes alternativas de energia ainda são altos comparados ao custo marginal de expansão do sistema, hoje calculado em US\$33/MWh”. IN: Ministério de Minas e Energia, Brasil 2001, pág. 80.

¹⁰ Walter, A.C.S. *Viabilidade e Perspectivas da Co-geração e Geração Termelétrica no Setor Sucro-alcooleiro*. Tese de Doutorado. UNICAMP, Campinas, 1994.



Passo 4. Análise das práticas comuns.

Sub-passo 4a: Analisar outras atividades similares à atividade do projeto proposta

1. O setor açucareiro, historicamente, sempre explorou a biomassa (bagaço) de uma maneira ineficiente, utilizando caldeiras de baixa pressão. Apesar de consumirem quase todo o seu bagaço na geração de energia para uso próprio, a produção é feita de tal maneira que não há energia excedente disponível para venda, e nenhuma companhia de açúcar se aventurou no mercado de eletricidade até recentemente.

Atividades de projetos similares foram implantadas por companhias líderes na indústria, principalmente depois que a Vale do Rosário serviu como “benchmark”. Entretanto, estes são poucos exemplos em um universo de cerca de 320 usinas de açúcar. Atualmente, existem outras atividades de projetos similares em implantação, por exemplo: a Cia Energética Santa Elisa, Moema, Equipav, Nova América. Projetos similares juntos estão restritos a aproximadamente 10% da indústria açucareira, já que os outros 90% continuam queimando seu bagaço para uso próprio, da velha e ineficiente maneira. Isto claramente demonstra que apenas uma pequena parte deste setor deseja investir em projetos de cogeração. Além disso, a maioria dos projetos similares, que estão atualmente sendo implementados, são executados como atividades de projetos de MDL. Até o momento, a Econergy Brasil tem reportado pelo menos 26 projetos de MLD de cogeração com bagaço no Brasil.

Sub-passo 4b: Discutir outras opções similares que estão ocorrendo

Este tipo de atividade de projeto não é considerado uma atividade difundida no Brasil, devido à pequena porção de usinas no país que produzem eletricidade para venda. Também, a maioria das atividades similares está sendo desenvolvida como atividade de projeto de MDL.

Passo 5. Impacto do registro do MDL

O impacto do registro desta atividade do projeto de MDL contribuirá com a transposição de todas as barreiras descritas nesta ferramenta: tecnológica, institucional e política, econômica e de investimentos e cultural. O registro trará mais segurança ao investimento em si, e fomentará e apoiará a decisão dos proprietários do projeto a progredir no seu modelo de negócio. Desta maneira, a atividade do projeto já está em negociação para vender seus esperados RCEs.

Além disso, o registro do projeto de MDL deve influenciar outros projetos similares no sentido de considerarem o uso da venda de RCEs como um benefício econômico, dessa forma haverá também um benefício por ter todos estes seguidores trabalhando diretamente no gerenciamento da sustentabilidade ambiental, uma vez que isto é requisitado para qualquer projeto com intenções de ser registrado.

Apesar disto, os benefícios e incentivos mencionados no texto da Ferramenta de Adicionalidade publicado pelo Conselho Executivo do MDL, também poderão ser experimentados pelas atividades de projeto, tais como: o projeto atingirá o objetivo das reduções antrópicas de GEE; vantagens financeiras da renda obtida nas vendas dos RCEs que trarão mais robustez à situação financeira do projeto; e sua probabilidade de atrair novos parceiros e nova tecnologia (já existem companhias desenvolvendo um novo tipo de caldeira extra-eficiente, e a compra de tal equipamento poderá ser estimulada devido à renda da venda dos RCEs) e reduzir os riscos do investidor.



B.4. Descrição de como a definição do limite do projeto relacionado à metodologia da linha de base selecionada é aplicada à atividade de projeto:

A definição da fronteira do projeto relatada na metodologia de linha de base é aplicada para esta atividade de projeto, da seguinte forma:

Linha de base da energia da rede elétrica: para o PCBE, o subsistema Sul-Sudeste e Centro-Oeste da rede elétrica brasileira é considerado como uma fronteira, pois é o sistema com o qual a EQUIPAV está conectada, e o que recebe toda a eletricidade produzida a partir do bagaço.

Usina de cogeração com bagaço: a usina de cogeração com bagaço considerada como fronteira, compreende todo terreno onde os equipamentos de cogeração estão instalados.

B.5. Informações detalhadas sobre a linha de base, incluindo a data de término do estudo de linha de base e o nome da pessoa(s)/entidade(s) que determina(m) a linha de base:

1. Data de finalização do texto final desta seção da linha de base: 30/06/2005.
2. Nome da pessoa/entidade que determina a linha de base

ECONERGY BRASIL (Contato no anexo 1), que é um participante do projeto, é responsável pelos serviços técnicos relacionados a reduções da emissão de GEE e é, portanto, em parceria com a EQUIPAV, elaborador deste documento e de todo o seu conteúdo.

SEÇÃO C. Duração da atividade de projeto/ Período de crédito

C.1 Duração da atividade de projeto:

C.1.1. Data de início da atividade de projeto:

11/06/2002.

C.1.2. Estimativa da vida útil operacional da atividade de projeto:

25 anos-0 meses

C.2 Escolha do período de obtenção de créditos e informações relacionadas:

C.2.1. Período renovável de obtenção de créditos:

C.2.1.1. Data de início do primeiro período de obtenção de créditos:

11/06/2002

C.2.1.2. Duração do primeiro período de obtenção de créditos:

7 anos-0 meses.



C.2.2. Período fixo de obtenção de créditos:

C.2.2.1. Data de início:

Deixado em branco intencionalmente.

C.2.2.2. Duração:

Deixado em branco intencionalmente.

SEÇÃO D. Aplicação de uma metodologia e de um plano de monitoramento

D.1. Nome e referência da metodologia de monitoramento aprovada aplicada à atividade de projeto:

Metodologia de monitoramento aprovada AM0015: “Bagasse-based cogeneration connected to an electricity grid”

D.2. Justificativa da escolha da metodologia e por que ela é aplicável à atividade de projeto:

A metodologia de monitoramento foi desenvolvida para ser aplicada ao Projeto de MDL Vale do Rosário, no entanto, devido à grande similaridade entre os projetos, a mesma metodologia foi escolhida para o monitor a redução de emissões decorrente da atividade deste projeto.

A metodologia considera o monitoramento das reduções de emissões geradas pelos projetos de cogeração com bagaço de cana-de-açúcar. A energia produzida pelo projeto poderia ser a eletricidade despachada ao sistema interligado e/ou energia usada para substituir combustível fóssil da rede conectada. E é exatamente o caso do PBCE: o projeto utiliza um subproduto do processo da moenda da cana-de-açúcar (bagaço) para produzir e comercializar eletricidade renovável conectada a uma rede regional brasileira. A metodologia é, dessa forma, totalmente aplicável ao PBCE, e tem justificativa para ser escolhida.

Além disso, por ser uma metodologia usada em conjunto com a metodologia de linha de base aprovada AM0015 (“Bagasse-based cogeneration connected to an electricity grid”), as mesmas condições de aplicabilidade são descritas e justificadas no item B1.1 deste documento.



FORMULÁRIO DO DOCUMENTO DE CONCEPÇÃO DE PROJETO
(MDL-DCP) - Versão 02



MDL – Conselho Executivo

página 21

D.2. 1. Opção 1: Monitoramento das emissões no cenário do projeto e no cenário de linha de base

Não há emissões provenientes do projeto a serem consideradas nesta atividade de projeto.

D.2.1.1. Dados a serem coletados para monitorar as emissões da atividade do projeto e como esses dados serão arquivados:

Número de Identificação (use números para facilitar o cruzamento de referências com a tabela D.3)	Variável dos dados	Fonte dos dados	Unidade dos dados	Medido (m), calculado (c) ou estimado (e)	Frequência do registro	Proporção dos dados a serem monitorados	Como os dados serão arquivados? (eletronicamente/ em papel)	Comentário

Tabela deixada em branco intencionalmente.

D.2.1.2. Descrição das fórmulas usadas para estimar as emissões do projeto (para cada gás, fonte, fórmula/ algoritmo, unidades de emissão de CO₂equ.)

Tabela deixada em branco intencionalmente.

D.2.1.3. Dados relevantes necessários para determinar a linha de base das emissões antrópicas por fonte de GEEs dentro do limite do projeto e identificação de como esses dados serão coletados e arquivados:

Número de Identificação	Variável	Fonte dos dados	Unidade dos dados	Medidos (m), calculados (c) ou estimados (e)	Frequência de registro	Proporção dos dados a serem monitorada	Como os dados serão arquivados? (eletrônico/ papel)	Comentários
1. EGY	Eletricidade fornecida à rede pelo Projeto.	Leituras da medição de energia conectada à rede e notas fiscais das vendas	MWh	M	Mensal	100%	Eletrônico e Papel	Dupla checagem com notas fiscais de venda. Os dados serão arquivados de acordo com os procedimentos internos, até dois anos depois do final do período de créditos.

Este modelo não deve ser alterado. Deve ser preenchido sem modificações/ adição de cabeçalhos ou logomarca, formato ou fonte.



**FORMULÁRIO DO DOCUMENTO DE CONCEPÇÃO DE PROJETO
(MDL-DCP) - Versão 02**



MDL – Conselho Executivo

página 22

2. EF _y	Fator de emissão de CO ₂ da rede.	Calculado	tCO ₂ e/MWh	c	Na validação e anualmente depois do registro	0%	Eletrônico e Papel	Os dados serão arquivados de acordo com os procedimentos internos, até dois anos depois do final do período de créditos.
3. EF _{OM,y}	Fator de emissão de CO ₂ da Margem de Operação da rede.	Fator calculado pela ONS, o gerenciador do sistema elétrico brasileiro.	tCO ₂ e/MWh	c	Na validação e anualmente depois do registro	0%	Eletrônico e Papel	Os dados serão arquivados de acordo com os procedimentos internos, até dois anos depois do final do período de créditos.
4. EF _{BM,y}	Fator de emissão de CO ₂ da Margem em Construção da rede.	Fator calculado pela ONS, o gerenciador do sistema elétrico brasileiro.	tCO ₂ e/MWh	c	Na validação e anualmente depois do registro	0%	Eletrônico e Papel	Os dados serão arquivados de acordo com os procedimentos internos, até dois anos depois do final do período de créditos.
10. λ _y	Fração de tempo em que fontes de baixo custo e despacho obrigatório estão na margem.	Fator calculado pela ONS, o gerenciador do sistema elétrico brasileiro.	index	c	Na validação e anualmente depois do registro	0%	Eletrônico e Papel	Os dados serão arquivados de acordo com os procedimentos internos, até dois anos depois do final do período de créditos.

D.2.1.4. Descrição das fórmulas usadas para estimar as emissões de linha de base (para cada gás, fonte, fórmula/algoritmo, unidades de emissões de CO₂equ.)

$EF_{OM, simple_adjusted, y} = (1 - \lambda_y) \frac{\sum_{i,j} F_{i,j,y} \cdot COEF_{i,j}}{\sum_j GEN_{j,y}} + \lambda_y \frac{\sum_{i,k} F_{i,k,y} \cdot COEF_{i,k}}{\sum_k GEN_{k,y}} \text{ (tCO}_2\text{e/GWh)}$ $EF_{BM} = \frac{\sum_{i,m} F_{i,m,y} \cdot COEF_{i,m}}{\sum_m GEN_{m,y}} \text{ (tCO}_2\text{e/GWh)}$	$F_{i,j(or m),y}$ É a quantidade de combustível i (em unidade de massa ou volume) consumida pelas fontes relevantes de energia j no ano(s) y j, m Refere-se às fontes de energia fornecedoras de eletricidade à rede, exceto plantas de baixo custo e despacho obrigatório, e incluindo importações da rede $COEF_{i,j(or m),y}$ É o coeficiente de emissão de CO₂ do combustível i (tCO₂ / unidade de massa ou volume do combustível), levando em conta o conteúdo de carbono dos combustíveis usados por fontes relevantes de energia j (ou m) e o percentual de oxidação do combustível em ano(s) y $GEN_{j(or m),y}$ É a eletricidade (MWh) despachada à rede pela fonte j (ou m) $BE_{electricity,y}$ São as emissões de linha de base devidas à substituição de eletricidade durante o ano y em toneladas de CO₂ w_{OM}, w_{BM} São os pesos dados para a margem em operação (OM) e a margem em
---	--

Este modelo não deve ser alterado. Deve ser preenchido sem modificações/ adição de cabeçalhos ou logomarca, formato ou fonte.



FORMULÁRIO DO DOCUMENTO DE CONCEPÇÃO DE PROJETO
(MDL-DCP) - Versão 02



MDL – Conselho Executivo

página 23

$EF_{electricity} = \frac{EF_{OM} + EF_{BM}}{2} (tCO_2e/GWh)$ $BE_{electricity,y} = EF_{electricity} \cdot EG_y$	construção (BM) no cálculo do fator de emissão. EG_y É a quantidade líquida de eletricidade gerada na planta de cogeração com bagaço, resultante da atividade do projeto durante o ano y em MWh, $EF_{electricity,y}$ É o fator de emissão de CO ₂ de linha de base para a eletricidade.
--	---

D. 2.2. Opção 2: Monitoramento direto de reduções de emissões da atividade de projeto (os valores devem ser compatíveis com os da seção E).

Deixado em branco intencionalmente

D.2.2.1. Dados a serem coletados para monitoramento das emissões da atividade de projeto, e como esses dados serão arquivados:								
Número de Identificação (use números para facilitar o cruzamento de referências com a tabela D.3)	Variável	Fonte	Unidade	Medidos (m), calculados (c) ou estimados (e)	Frequência do registro	Proporção dos dados a serem monitorados	Como os dados serão arquivados? (eletronicamente/ em papel)	Comentário

Deixado em branco intencionalmente.

D.2.2.2. Descrição das fórmulas usadas para calcular as emissões do projeto (para cada gás, fonte, fórmulas/algoritmo, unidades de emissão de CO₂equ.):

Deixado em branco intencionalmente.



FORMULÁRIO DO DOCUMENTO DE CONCEPÇÃO DE PROJETO
(MDL-DCP) - Versão 02



MDL – Conselho Executivo

página 24

D.2.3. Tratamento de fugas no plano de monitoramento

D.2.3.1. Se aplicável, descreva as informações e os dados que serão coletados para monitorar os efeitos das fugas da atividade de projeto:

Número de Identificação (use números para facilitar o cruzamento de referências com a tabela D.3)	Variável	Fonte	Unidade	Medidos (m), calculados (c) ou estimados (e)	Frequência do registro	Proporção dos dados a serem monitorados	Como os dados serão arquivados? (eletronicamente/ em papel)	Comentário

Deixado em branco intencionalmente.

D.2.3.2. Descrição das fórmulas usadas para estimar as fugas (para cada gás, fonte, fórmulas/ algoritmo, unidades de emissões de CO₂equ.):

Deixado em branco intencionalmente.

D.2.4. Descrição das fórmulas usadas para estimar reduções de emissões para a atividade de projeto (para cada gás, fonte, fórmulas/ algoritmo, unidades de emissões de CO₂equ.):

$ER_y = BE_{thermal, y} + BE_{electricity, y} - PE_y - L_y$

$BE_{thermal, y} = 0$

$PE_y = 0$

$L_y = 0$

$BE_{electricity, y} = E_{electricity} \cdot EG_y$

ER_y : São as reduções de emissão da atividade do projeto, durante o ano y em toneladas de CO₂

$BE_{electricity, y}$: São as emissões de linha de base devidas ao deslocamento de eletricidade durante o ano y em toneladas de CO₂

$BE_{thermal, y}$: São as emissões de linha de base devidas á deslocamento de energia térmica durante o ano y em toneladas de CO₂

PE_y : São as emissões do projeto durante o ano y em toneladas de CO₂.

L_y : São as emissões de fuga durante o ano y em toneladas de CO₂.



**FORMULÁRIO DO DOCUMENTO DE CONCEPÇÃO DE PROJETO
(MDL-DCP) - Versão 02**



MDL – Conselho Executivo

página 25

D.3. Estão sendo realizados procedimentos de controle de qualidade (CQ) e garantia de qualidade (GQ) para os dados monitorados

Dados (Indique a tabela e o número de identificação por ex. 3.-1.; 3.2.)	Grau de incerteza dos dados (Alto/Médio/Baixo)	Explique os procedimentos de CQ/GQ planejados para esses dados, ou por que tais procedimentos não são necessários.
1	Baixo	Estes dados serão diretamente usados no cálculo da redução de emissão. Registro das vendas e outros registros são usados para assegurar a consistência.
2	Baixo	Dados não precisam ser monitorados
3	Baixo	Dados não precisam ser monitorados
4	Baixo	Dados não precisam ser monitorados
10	Baixo	Dados não precisam ser monitorados

D.4 Descreva a estrutura operacional e administrativa que o operador do projeto implementará para monitorar as reduções de emissões e quaisquer efeitos relacionados às fugas, gerados pela atividade de projeto:

A estrutura para monitoramento desta atividade de projeto consistirá, basicamente, no registro da quantidade de energia vendida à rede (EG_y). Há duas operações que os operadores do projeto devem realizar para assegurar a consistência dos dados, devido ao fato de que isto irá consistir na verdade no monitoramento de uma única variável.

1. Leituras mensais do equipamento de medição calibrado devem ser registradas numa planilha eletrônica;
2. Recibos de venda devem ser arquivados para dupla checagem dos dados, esses são os dados a serem usados.

Além disso, de acordo com a lei, o equipamento de medição deve ser periodicamente calibrado para obedecer aos regulamentos para produtores independentes de energia conectados à rede regional.

D.5 Nome da pessoa/entidade que determina a metodologia de monitoramento:

ECONERGY BRASIL (Contato no Anexo I para maiores informações), que é participante do projeto, é responsável pelos serviços técnicos relacionados a reduções das emissões de GEEs e é, portanto, em parceria com a EQUIPAV, elaborador deste documento e de todo o seu conteúdo.



SEÇÃO E. Estimativa de emissões de gases de efeito estufa por fontes

E.1. Estimativa das emissões de gases de efeito estufa por fontes:

Essa atividade de projeto não acarreta queima adicional de combustível fóssil devido à sua implantação. Portanto, a variável PE_y , apresentada nessa metodologia, não necessita ser monitorada.

Então, $PE_y = 0$

E.2. Fugas estimadas:

Nesses três anos antes do início do projeto, a Equipav vendeu 6.815 toneladas de bagaço para quatro diferentes compradores, cessando tal comercialização imediatamente antes que o projeto começou. De fato, os principais clientes de bagaço da Equipav eram casas de abatimento, atualmente utilizando biomassa de outras fontes para alimentar suas unidades.

Assim, $L_y = 0$

E.3. A soma dos itens E.1 e E.2 representando as emissões da atividade de projeto:

$L_y + PE_y = 0$

E.4. Estimativa das emissões antrópicas por fontes de gases de efeito estufa da linha de base:

A metodologia de linha de base considera a determinação do fator de emissão da rede na qual a atividade de projeto está conectada como o centro dos dados a serem determinados no cenário da linha de base. No Brasil, há duas redes principais, Sul/Sudeste/Centro-Oeste e Norte/Nordeste, no entanto a rede relevante para este projeto é a Sul/Sudeste/Centro-Oeste.

O método que será escolhido para calcular a Margem de Operação (MO) para o fator de emissão da eletricidade de linha de base será a opção (b) “*Simple Adjusted OM*”, já que a escolha de preferência (c) “*Dispatch Data Analysis OM*” enfrentaria a barreira de disponibilidade de dados no Brasil.

Para calcular a Margem de Operação, dados de despacho diários do Operador Nacional do Sistema (ONS) precisaram ser coletados. ONS não fornece regularmente tais informações, o que implicou em obtê-las através de comunicação direta com a entidade.

As informações obtidas referem-se aos anos 2001, 2002 e 2003, e são as informações mais recentes disponíveis nesse estágio (no final de 2004 ONS forneceu dados de despacho para toda a rede interconectada na forma de relatórios¹¹ diários de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2003, as informações mais recentes disponíveis nesse estágio).

Cálculo do “Simple Adjusted Operating Margin Emission Factor” (Margem em Operação)

¹¹ *Acompanhamento Diário da Operação do Sistema Interligado Nacional*. ONS-CNOS, Centro Nacional de Operação do Sistema. Relatórios diários de todo o sistema interconectado de 1º de Janeiro de 2001 a 31 de Dezembro de 2003.



De acordo com a metodologia, o projeto determina o “Simple Adjusted Operating Margin Emission Factor” ($EF_{OM, simple \text{ adjusted}, y}$). Então, a equação seguinte a ser resolvida é:

$$EF_{OM, simple \text{ adjusted}, y} = (1 - \lambda_y) \frac{\sum_{i,j} F_{i,j,y} \cdot COEF_{i,j}}{\sum_j GEN_{j,y}} + \lambda_y \frac{\sum_{i,k} F_{i,k,y} \cdot COEF_{i,k}}{\sum_k GEN_{k,y}} \quad (\text{tCO}_2\text{e/GWh})$$

É assumido aqui que todas as usinas de fontes de baixo custo e despacho obrigatório produzem emissões nulas.

$$\frac{\sum_{i,k} F_{i,k,y} \cdot COEF_{i,k}}{\sum_k GEN_{k,y}} = 0 \quad (\text{tCO}_2\text{e/GWh})$$

Por favor, refira-se ao texto da metodologia ou às explicações das variáveis mencionadas acima.

Os dados do ONS, assim como, a planilha do cálculo dos fatores de emissão foram disponibilizados para o validador (EOD). Na planilha, os dados de despacho são tratados para permitir o cálculo do fator de emissão para os três anos mais recentes com as informações disponíveis, que são de 2001, 2002 e 2003.

Os fatores Lambda foram calculados de acordo com os requisitos da metodologia. Mais informações detalhadas são fornecidas no Anexo 3. A tabela abaixo apresenta esses fatores.

Ano	Lambda
2001	0,5204
2002	0,5053
2003	0,5312

A geração de eletricidade para cada ano também precisa ser levada em consideração. Essa informação é fornecida na tabela abaixo:

Ano	Carga elétrica (MWh)
2001	263.706.242
2002	275.402.896
2003	288.493.929

Usando informações apropriadas para $F_{i,j,y}$ e $COEF_{i,j}$, os fatores de emissão da MO para cada ano podem ser determinados, como segue:

$$EF_{OM, simple \text{ adjusted}, 2001} = (1 - \lambda_{2001}) \frac{\sum_{i,j} F_{i,j,2001} \cdot COEF_{i,j}}{\sum_j GEN_{j,2001}} \therefore EF_{OM, simple \text{ adjusted}, 2001} = 0,3524 \text{ tCO}_2/\text{MWh}$$



$$EF_{OM, simple_adjusted, 2002} = (1 - \lambda_{2002}) \frac{\sum_{i,j} F_{i,j,2002} \cdot COEF_{i,j}}{\sum_j GEN_{j,2002}} \therefore EF_{OM, simple_adjusted, 2002} = 0,4207 \text{ tCO}_2/\text{MWh}$$

$$EF_{OM, simple_adjusted, 2003} = (1 - \lambda_{2003}) \frac{\sum_{i,j} F_{i,j,2003} \cdot COEF_{i,j}}{\sum_j GEN_{j,2003}} \therefore EF_{OM, simple_adjusted, 2003} = 0,4396 \text{ tCO}_2/\text{MWh}$$

Finalmente, para determinar a linha de base *ex-ante*, a média entre os três anos é calculada, determinando o $EF_{OM, simple_adjusted}$.

$$EF_{OM, simple_adjusted, 2001-2003} = 0,404 \text{ tCO}_2/\text{MWh}$$

De acordo com a metodologia usada, o fator de emissão da Margem de Construção (MC) também precisa ser determinado:

$$EF_{BM} = \frac{\sum_{i,m} F_{i,m,y} \cdot COEF_{i,m}}{\sum_m GEN_{m,y}}$$

A geração de eletricidade neste caso, corresponde a 20% do total gerado no ano mais recente (2003). Como as 5 plantas mais recentes construídas geram menos que os 20%, o cálculo do fator em questão resulta em:

$$EF_{BM, 2003} = 0,094 \text{ tCO}_2/\text{MWh}$$

Finalmente, o fator de emissão da linha de base é calculado por uma fórmula de média ponderada, considerando tanto o MO quanto o MC sendo os pesos de 50% e 50% por definição. Logo, o resultado será:

$$EF_{electricity, 2001-2003} = 0,5 * 0,404 + 0,5 * 0,094 = 0,249 \text{ tCO}_2/\text{MWh}$$

É importante notar que as considerações adequadas dos pesos acima estão atualmente sendo estudadas pelo Painel Metodológico, e existe uma possibilidade de que os pesos utilizados na metodologia aplicada aqui sofram alterações.

As emissões da linha de base poderiam ser proporcionais à eletricidade despachada à rede durante o período de duração do projeto. As emissões de linha de base devido ao deslocamento de eletricidade são calculadas pela multiplicação do fator de emissão da linha de base ($EF_{electricity, 2001-2003}$) pela eletricidade gerada pela atividade do projeto.

$$BE_{electricity,y} = EF_{electricity, 2001-2003} \cdot EG_y$$

Então, para o primeiro período de crédito, as emissões de linha de base serão calculadas como a seguir:

$$BE_{electricity,y} = 0,249 \text{ tCO}_2/\text{MWh} \cdot EG_y \text{ (em tCO}_2\text{e)}$$



E.5. Diferença entre os itens E.4 e E.3, representando as reduções nas emissões da atividade de projeto:

As reduções de emissões para essa atividade de projeto são:

$$ER = BE_{\text{electricity},y} - (L_y + PE_y) = 0,249 \text{ tCO}_2/\text{MWh} \cdot EG_y - 0 \rightarrow ER = 0,249 \text{ tCO}_2/\text{MWh} \cdot EG_y$$

E.6. Tabela fornecendo valores obtidos ao se aplicar as fórmulas acima:

Ano	Estimativa das reduções de emissões da atividade de projeto (toneladas de CO ₂ e)	Estimativas das reduções de emissões da linha de base (toneladas de CO ₂ e)	Estimativa de fuga (toneladas de CO ₂ e)	Estimativa das reduções de emissões (toneladas de CO ₂ e)
2002	4.937	0	0	4.937
2003	22.522	0	0	22.522
2004	28.943	0	0	28.943
2005	37.848	0	0	37.848
2006	32.121	0	0	32.121
2007	35.358	0	0	35.358
2008	35.358	0	0	35.358
2009	10.102	0	0	10.102
Total (toneladas de CO ₂ e)	207.189	0	0	207.189

Nota: O primeiro período de crédito começa em 11/06/2002 e termina em 10/06/2009.

SEÇÃO F. Impactos Ambientais

F.1. Documentação sobre a análise dos impactos ambientais, incluindo os impactos transfronteiriços:

Os possíveis impactos ambientais foram analisados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA) através da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) – agência ambiental do estado de São Paulo.

DAIA é o departamento da SMA responsável por analisar os impactos ambientais provenientes de iniciativas de projetos. Após receber e considerar o Relatório Ambiental Preliminar (RAP) – uma exigência da CETESB de projetos que não requeriam uma avaliação de impacto ambiental, DAIA emitiu um relatório sobre o PCBE. De acordo com suas conclusões, a CETESB deve adicionar as seguintes exigências:

- A Equipav deve projetar e adotar o plano de monitoramento para suas emissões gasosas, especialmente para CO e CO₂.



- A Equipav deve fornecer um procedimento de licença adicional para as linhas de força, já que eles não tinham sido considerados inicialmente.

A Equipav está cumprindo com os requerimentos ambientais legais para operação do PCBE.. Seu plano de monitoramento de emissões gasosas foi aprovado pela CETESB, e as linhas de força têm agora sua licença de trabalho.

Nesse estágio, a Equipav possui uma licença preliminar de trabalho de cogeração de facilidades. Como um técnico da CETESB está para visitar a usina no início de abril para confirmar o equipamento instalado, a licença definitiva de trabalho para a unidade de cogeração é esperada para meio ao final de abril de 2005

F.2. Se os impactos ambientais forem considerados significativos pelos participantes do projeto ou pela Parte anfitriã, forneça as conclusões e todas as referências de apoio à documentação relativa a uma avaliação de impacto ambiental realizada de acordo com os procedimentos, conforme exigido pela Parte anfitriã:

Os impactos do PCBE não são considerados significantes. Eles provêm de atividades (trituração de cana e queima de bagaço) que já estavam no local antes do projeto.

A secretaria do meio-ambiente e a CETESB já analisou os impactos mais relevantes da atividade de projeto através do RAP (Relatório Ambiental Preliminar) e a emissão da licença de operação atesta a conformidade com as exigências técnicas para a instalação do projeto.

SEÇÃO G. Comentários dos Atores

G.1. Breve descrição do processo de convite e compilação dos comentários dos atores locais:

Equipav levou ao público a iniciativa de expansão das unidades de cogeração para suprir eletricidade à rede. A empresa publicou os anúncios em jornais oficiais do estado de São Paulo. No primeiro, o jornal empresarial oficial do estado, em 09 de janeiro de 2002, a Equipav anunciou que tinha requerido uma Licença de Instalação Prévia para o projeto e que o processo para submeter os comentários na iniciativa foi aberto até um mês depois da publicação do jornal. Nos seguintes anúncios, a Equipav anunciou que tinha recebido a Licença de Instalação Prévia (mesmo jornal, edição de 5 de março de 2002) – e que tinha recebido a Licença de Instalação para o projeto (mesmo jornal novamente, edição de 26 de março de 2002).

Além disso, como um requerimento da Comissão Interministerial Brasileira na Mudança Climática Global, a AND brasileira, a Equipav convidou diversas organizações e instituições para comentar o projeto de MDL sendo desenvolvido. Cartas¹² foram enviadas para os seguintes destinatários:

- ACIP – Associação Comercial e Industrial de Promissão
- Câmara Municipal de Promissão
- Defesa Civil de Promissão

¹² Cópias dos convites, assim como, as respostas estão disponíveis com os Participantes do Projeto.



- Secretaria Municipal de Obras de Promissão
- Ministério Público de Promissão
- ONG Aroeira
- Fórum Brasileiro de ONG's e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente
- CETESB
- DAIA – Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental
- Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo
- Secretaria Municipal de São Paulo do Meio Ambiente
- Loja Maçônica União Brasileira
- Prefeitura Municipal de Promissão
- Secretaria Municipal de Ensino
- SAAE – Serviço Municipal de Água e Esgoto
- Lions Club de Promissão
- Rotary Club de Sertãozinho
- CERPRO – Cooperativa de Eletrificação Rural de Promissão

G.2. Resumo dos comentários recebidos:

A EQUIPAV recebeu comentários de dois diferentes atores: a Câmara Municipal de Promissão e a Associação de Comércio de Promissão.

No caso mais formal, a Câmara Municipal parabenizou a Equipav pelo seu contrato, melhorando o aspecto do projeto de energia renovável como uma característica que coloca a Câmara de Promissão na linha de frente da preservação ambiental.

No segundo caso, a associação declara a necessidade de se criar mecanismos para proteger o planeta de efeitos que vieram junto à Revolução Industrial. E naquele momento em que a carta foi escrita, com tantas notícias negativas e desanimadoras, finalmente notícias de companhias que estão desenvolvendo iniciativas que permitem o progresso e o aumento da qualidade de vida da humana tornaram-se conhecidos para eles. No final, a associação parabeniza a Equipav pelo desenvolvimento de um projeto tão importante.

G.3. Relatório sobre como a devida consideração foi dada aos comentários recebidos:

Considerando que os comentários não necessitaram de mais explicações ou feedback, o processo de consulta terminou.



Anexo 1

DADOS PARA CONTATO DOS PARTICIPANTES DA ATIVIDADE DE PROJETO

1.1 Desenvolvedor do projeto responsável pela atividade do projeto de MDL

Organização:	Econergy Brasil Ltda.
Rua/Cx. Postal:	Rua Pará, 76 cj 41
Edifício:	Higienópolis Office Center
Cidade:	São Paulo
Estado/Região:	SP
CEP:	01243-020
País:	Brazil
Telefone:	+ 55 (11) 3219-0068
FAX:	+55 (11) 3219-0693
E-Mail:	-
URL:	http://www.econergy.com.br
Representada por:	
Título:	Sr.
Forma de tratamento:	
Sobrenome:	Diniz Junqueira
Nome do meio:	Schunn
Nome:	Marcelo
Departamento:	-
Celular:	+55 (11) 8263-3017
FAX direto:	Mesmo acima
Tel direto:	+ 55 (11) 3219-0068 ext 25 e/ou celular
E-Mail:	junqueira@econergy.com.br



1.2 Companhia anfitriã da atividade do projeto

Organização:	Equipav S.A. Açúcar e Alcool
Rua/Cx. Postal:	Rodovia Marechal Rondon, Km 455
Edifício:	Usina Promissão
Cidade:	Promissão
Estado/Região:	SP
CEP:	16370-000
País:	Brasil
Telefone:	+55 (14) 3543 9111
FAX:	+55 (16) 3543 9102
E-Mail:	revidal@equipav-usina.com.br
URL:	http://www.equipav.com.br
Representada por:	
Título:	Gerente Geral
Forma de tratamento:	Sr.
Sobrenome:	Soares
Nome do meio:	Salim
Nome:	Newton
Departamento:	Administração
Celular:	
FAX direto:	Mesmo acima
Tel direto:	Mesmo acima
E-Mail:	



Anexo 2

INFORMAÇÕES SOBRE FINANCIAMENTO PÚBLICO

Não há financiamento público do Anexo I envolvido na atividade de projeto PCBE.

Anexo 3

INFORMAÇÕES DE LINHA DE BASE

O sistema elétrico brasileiro tem sido historicamente dividido em dois subsistemas: Norte/Nordeste (N/NE) e Sul/Sudeste/Centro-Oeste (S/SE/CO). Isto ocorre principalmente devido à evolução histórica e física do sistema, o qual se desenvolveu naturalmente ao redor dos grandes centros consumidores do país.

A evolução natural de ambos os sistemas está crescentemente mostrando que a integração ocorrerá no futuro. Em 1998, o governo Brasileiro anunciou o primeiro movimento com a linha de interconexão entre S/SE/CO e N/NE. Com investimentos em torno de US\$700 milhões, a conexão teve como propósito principal, na visão do governo, ao menos, ajudar a resolver desequilíbrios energéticos no país: a região S/SE/CO poderia suprir a N/NE caso fosse necessário e vice-versa.

Todavia, mesmo após o estabelecimento da interconexão, a papelada técnica ainda divide o sistema Brasileiro em dois (Bosi, 2000)¹³:

“... onde o Sistema Elétrico Brasileiro se divide em três subsistemas separados”:

- (i) O Sistema Interconectado Sul/Sudeste/Centro-Oeste;
- (ii) O Sistema Interconectado Norte/Nordeste, e
- (iii) Os Sistemas Isolados (que representam 300 localizações eletricamente isoladas dos sistemas interconectados).”

Além disso, Bosi (2000) apresenta uma forte argumentação a favor do assim chamado multi-projeto de linha de base:

“Para grandes países com diferentes circunstâncias no interior de suas fronteiras e diferentes redes energéticas baseadas nos três diferentes sistemas, multi-projetos de linha de base no setor de eletricidade talvez tenham a necessidade de se desagregar abaixo do nível do país para que possa prover representação acreditável do que poderia ter ocorrido de outra forma”.

Finalmente, deve-se levar em consideração que mesmo que os sistemas estejam interconectados atualmente, a transmissão de energia entre o N/NE e o S/SE/CO é severamente limitada pela capacidade das linhas de transmissão. Então, somente uma fração do total de energia gerada em ambos os subsistemas é enviada de alguma maneira. É natural que essa fração possa mudar de direção e magnitude (acima da capacidade da linha de transmissão) dependendo do padrão hidrológico, clima e outros fatores incontrolláveis. Mas não é necessário que isso represente uma quantidade significativa da demanda de cada subsistema. Também deve ser considerado que apenas no final de 2004 a interconexão entre SE e NE foi concluída, isto é, se os proponentes do projeto estiverem coerentes com a base de dados de

¹³ Bosi, M. *An Initial View on Methodologies for Emission Baselines: Electricity Generation Case Study*. Agência Internacional de Energia. Paris, 2000.



geração disponível no momento da submissão para validação do DCP, uma situação onde a transmissão de eletricidade entre os subsistemas estava restrita deverá ser considerada.

O sistema elétrico brasileiro compreende atualmente ao redor de 91,3 GW de capacidade instalada, no total de 1.420 iniciativas de geração de eletricidade. Destas, aproximadamente 70% são plantas hidroelétricas, perto de 10% são plantas de energia a partir da queima de gás natural, 5,3% são plantas de diesel e óleo combustível, 3,1% de são fontes de biomassa (cana-de-açúcar, madeira, casca de arroz, biogás e licor negro), 2% são usinas nucleares, 1,4% são plantas de carvão, e também há 8,1 GW de capacidade instalada nos países vizinhos (Argentina, Venezuela, Uruguai e Paraguai) que deverão despachar energia à rede brasileira (<http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.asp>). Essa última capacidade é na realidade compreendida principalmente por 6,3GW da parte do Paraguai na Itaipu Binacional, uma usina hidrelétrica que opera tanto no Brasil quanto no Paraguai, mas cuja produção é enviada quase que totalmente para a rede brasileira.

As metodologias aprovadas AM0015 e ACM0002 pedem aos proponentes do projeto a se responsabilizar por “todas fontes geradoras servindo o sistema”. Deste modo, ao aplicar uma destas metodologias, os proponentes de projeto no Brasil devem procurar e pesquisar todas as plantas energéticas que servem o sistema brasileiro.

Na realidade, informações do tipo das fontes de geração não são publicamente disponíveis no Brasil. O centro de despacho nacional, ONS – Operador Nacional do Sistema – argumenta que tais informações de despacho são estratégicas para os agentes de energia e por isso não podem se tornar disponíveis. Por outro lado, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, fornece informações de capacidade energética e outros interesses legais do setor de eletricidade, mas nenhuma informação de despacho pode ser adquirida por esta entidade.

A respeito disto, os proponentes de projetos procuraram por uma solução plausível para tornar possível o cálculo do fator de emissão do Brasil com a melhor acurácia possível. Visto que dados de despacho real são necessários, a ONS foi contatada para que os participantes pudessem saber até que grau de detalhe as informações poderiam ser fornecidas. Depois de muitos meses de diálogo, a informação de despacho diário das plantas foi disponibilizada para os anos de 2001, 2002 e 2003.

Os proponentes de projeto, ao discutir a praticabilidade da utilização dos dados, concluíram que era a mais apropriada informação a ser considerada para determinar o fator de emissão da rede brasileira. De acordo com a ANEEL, de fato, a ONS centralizou as plantas de despacho estimadas em 75.547 MW de capacidade instalada em 31/12/2004, dentre o total de 98.848,5 MW instalados no Brasil na mesma data ([http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/Resumo_Gráficos_mai_2005.pdf](http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/Resumo_Gr%C3%A1ficos_mai_2005.pdf)), incluindo a capacidade disponível nos países vizinhos para exportar ao Brasil e plantas de emergência, que são despachadas somente nos períodos de limitações elétricas do sistema. Tal capacidade é na realidade constituída de plantas com capacidade instalada de 30 MW ou mais, conectadas ao sistema por linhas de energia de 138kV ou linhas de alta voltagem. Então, mesmo que o cálculo do fator de emissão não considere todas as fontes de geração que servem ao sistema, aproximadamente 76,4% da capacidade instalada que serve ao Brasil está sendo levada em consideração, o que é suficiente em vista das dificuldades de obtenção de informações de despacho no Brasil. Além disso, os 23,6% restantes são plantas que não tem despacho coordenado pela ONS, visto que: mesmo que elas operem com base nos acordos de compra os quais não estão sob controle das autoridades de despacho, ou estão localizadas em sistemas não interconectados aos



quais a ONS tem acesso. Deste modo, esta parte não é passível de afetar os projetos de MDL, e esta é outra razão para que não seja levada em consideração na determinação do fator de emissão.

Na tentativa de incluir todas as fontes de geração, os desenvolvedores do projeto consideraram a opção de pesquisar por dados disponíveis, mas não oficiais para suprimir a lacuna existente. A solução encontrada foi a base de dados da Agência Internacional de Energia (AIE) criada para executar o estudo “Testes de Caminhos de Linhas de Base para Projetos de Mitigação de Gases de Efeito Estufa no Setor de Energia Elétrica”, publicado em Outubro de 2002. Ao fundir os dados da ONS com os dados da AIE em uma planilha eletrônica, os proponentes do projeto tiveram a possibilidade de considerar todas as fontes de geração conectadas a redes relevantes para determinar o fator de emissão. O fator de emissão calculado foi mais conservador ao considerar apenas os dados da ONS, como é mostrada na tabela abaixo a margem de construção em ambos os casos.

Margem de Construção com fusão de dados da AIE/ONS (tCO ₂ /MWh)	Margem de Construção com dados da ONS (tCO ₂ /MWh)
0,205	0,0937

Então, considerando todos os argumentos explanados, os desenvolvedores do projeto decidiram pela base de dados que considera apenas os dados da ONS, e desta forma foi possível dirigir-se oportunamente ao caso da determinação do fator de emissão e fazê-lo da maneira mais conservadora.

As eficiências das usinas de combustível fóssil também foram retiradas da redação da AIE. Isso foi feito considerando a falta de mais informações detalhadas sobre essas informações de fontes públicas, confiáveis e acreditáveis.

Da referência mencionada:

A eficiência de conversão de combustíveis fósseis (%) para plantas de energia térmica foi calculada com base na capacidade instalada de cada planta e da energia produzida de fato. Para a maioria das plantas de energia por combustível fóssil em construção, um valor constante de 30% foi usado como estimativa para a eficiência de conversão de seus combustíveis fósseis. Essa hipótese foi baseada nos dados disponíveis em literatura e baseados nas observações da atual situação destes tipos de plantas atualmente em operação no Brasil. Para as únicas duas plantas de gás natural em ciclo combinado (totalizando 648 MW) assumiu-se taxa de eficiência maior, isto é, 45%.

Então apenas dados para plantas em construção em 2002 (com início de operação em 2002 e 2003) foram estimados. Todas as outras eficiências foram calculadas. Para o melhor do nosso conhecimento, não há reforma/modernização de usinas de geração mais antigas no período analisado (2001 a 2003). Por essa razão, os participantes do projeto consideram a aplicação desse número não apenas razoável, mas a melhor opção disponível.

Os dados de despacho horário reunidos mais recentemente recebidos pela ONS foram usados para determinar o fator lambda para cada um dos anos de dados disponíveis (2001, 2002 e 2003). A geração de baixo custo e despacho obrigatório foi determinada como a geração total menos a geração das plantas de geração térmica por combustível fóssil, esta última determinada por dados diários de despacho fornecidos pela ONS. Toda essa informação foi disponibilizada aos validadores e extensivamente discutida com eles, de maneira a tornar todos os pontos claros.



Nas páginas seguintes, um resumo das análises é fornecido. Primeiro, a tabela com as 122 plantas de despacho pela ONS é fornecida. Depois, uma tabela com as conclusões resumidas das análises, com o cálculo do fator de emissão mostrado. Finalmente, as curvas de duração de carga do sistema S/SE/CO são apresentadas.



DOCUMENTO DE CONCEPÇÃO DE PROJETO (MDL-DCP) - Versão 02



MDL – Conselho executivo

página 38

Plantas de Despacho da ONS

	Subsystem*	Fuel source**	Power plant	Operation start [2, 4, 5]	Installed capacity (MW) [1]	Fossil fuel conversion efficiency (%) [2]	Carbon emission factor (tCO ₂ /t) [3]	Fraction carbon oxidized [3]	Emission factor (tCO ₂ /MWh)
1	S-SECO	H	Jauru	Sep-2003	121.5	1	0.0	0.0%	0.000
2	S-SECO	H	Gaúcho	Sep-2003	120.0	1	0.0	0.0%	0.000
3	S-SECO	G	Três Lagoas	Aug-2003	306.0	0.3	15.3	99.5%	0.670
4	S-SECO	H	Furni (MG)	Jan-2003	190.0	1	0.0	0.0%	0.000
5	S-SECO	H	Itaipua I	Sep-2002	156.1	1	0.0	0.0%	0.000
6	S-SECO	G	Araucária	Sep-2002	484.5	0.3	15.3	99.5%	0.670
7	S-SECO	G	Canas	Sep-2002	160.0	0.3	15.3	99.5%	0.670
8	S-SECO	H	Piraju	Sep-2002	81.0	1	0.0	0.0%	0.000
9	S-SECO	G	Novo Piratininga	Jun-2002	384.9	0.3	15.3	99.5%	0.670
10	S-SECO	O	PCT CGTEE	Jun-2002	5.0	0.3	20.7	99.0%	0.902
11	S-SECO	H	Rosário	Jun-2002	59.0	1	0.0	0.0%	0.000
12	S-SECO	G	Itararé	May-2002	226.0	0.3	15.3	99.5%	0.670
13	S-SECO	H	Cará Brava	May-2002	465.9	1	0.0	0.0%	0.000
14	S-SECO	H	São Clara	Jan-2002	60.0	1	0.0	0.0%	0.000
15	S-SECO	H	Machadinho	Jan-2002	1,140.0	1	0.0	0.0%	0.000
16	S-SECO	G	Juiz de Fora	Nov-2001	87.0	0.26	15.3	99.5%	0.718
17	S-SECO	G	Macaé Merchant	Nov-2001	922.6	0.24	15.3	99.5%	0.837
18	S-SECO	H	Lajeado (ANEEL res. 402/2001)	Nov-2001	992.5	1	0.0	0.0%	0.000
19	S-SECO	G	Estroboró	Oct-2001	379.0	0.24	15.3	99.5%	0.837
20	S-SECO	H	Porto Estrela	Sep-2001	112.0	1	0.0	0.0%	0.000
21	S-SECO	G	Guatã (Marin Cores)	Aug-2001	529.2	0.3	15.3	99.5%	0.670
22	S-SECO	G	W. Arinos	Jan-2001	194.0	0.25	15.3	99.5%	0.804
23	S-SECO	G	Uruguiana	Jan-2000	639.9	0.45	15.3	99.5%	0.447
24	S-SECO	H	S. Caxias	Jan-1999	1,240.0	1	0.0	0.0%	0.000
25	S-SECO	H	Canas II	Jan-1999	82.5	1	0.0	0.0%	0.000
26	S-SECO	H	Canas II	Jan-1999	72.0	1	0.0	0.0%	0.000
27	S-SECO	H	Itaipava	Jan-1999	210.0	1	0.0	0.0%	0.000
28	S-SECO	H	Porto Primavera	Jan-1999	1,540.0	1	0.0	0.0%	0.000
29	S-SECO	H	Guatã (Marin Cores)	Oct-1998	529.2	0.27	20.2	98.0%	0.878
30	S-SECO	H	Sobragi	Sep-1998	80.0	1	0.0	0.0%	0.000
31	S-SECO	H	POH EMMAE	Jan-1998	26.0	1	0.0	0.0%	0.000
32	S-SECO	H	POH CEE	Jan-1998	25.0	1	0.0	0.0%	0.000
33	S-SECO	H	POH ENERSUL	Jan-1998	43.0	1	0.0	0.0%	0.000
34	S-SECO	H	POH CEB	Jan-1998	15.0	1	0.0	0.0%	0.000
35	S-SECO	H	POH ESCULSA	Jan-1998	62.0	1	0.0	0.0%	0.000
36	S-SECO	H	POH CELESC	Jan-1998	50.0	1	0.0	0.0%	0.000
37	S-SECO	H	POH CEMAT	Jan-1998	145.0	1	0.0	0.0%	0.000
38	S-SECO	H	POH CELG	Jan-1998	15.0	1	0.0	0.0%	0.000
39	S-SECO	H	POH CEN	Jan-1998	59.0	1	0.0	0.0%	0.000
40	S-SECO	H	POH COPEL	Jan-1998	70.0	1	0.0	0.0%	0.000
41	S-SECO	H	POH CEMIG	Jan-1998	84.0	1	0.0	0.0%	0.000
42	S-SECO	H	POH CPFL	Jan-1998	55.0	1	0.0	0.0%	0.000
43	S-SECO	H	S. Moca	Jan-1998	1,275.0	1	0.0	0.0%	0.000
44	S-SECO	H	POH EPAULO	Jan-1998	25.0	1	0.0	0.0%	0.000
45	S-SECO	H	Guliman Amorim	Jan-1997	140.0	1	0.0	0.0%	0.000
46	S-SECO	H	Corumbá	Jan-1997	375.0	1	0.0	0.0%	0.000
47	S-SECO	H	Miranda	Jan-1997	468.0	1	0.0	0.0%	0.000
48	S-SECO	H	Novo Ponte	Jan-1994	510.0	1	0.0	0.0%	0.000
49	S-SECO	H	Segredo (Gov. Ney Braga)	Jan-1992	1,260.0	1	0.0	0.0%	0.000
50	S-SECO	H	Itaipava	Jan-1989	654.0	1	0.0	0.0%	0.000
51	S-SECO	H	Manoá	Jan-1988	210.0	1	0.0	0.0%	0.000
52	S-SECO	H	D. Franciscana	Jan-1987	125.0	1	0.0	0.0%	0.000
53	S-SECO	H	Itaipava	Jan-1987	1,450.0	1	0.0	0.0%	0.000
54	S-SECO	H	Rosana	Jan-1987	369.2	1	0.0	0.0%	0.000
55	S-SECO	N	Angra	Jan-1985	1,874.0	1	0.0	0.0%	0.000
56	S-SECO	H	T. Imbiba	Jan-1985	807.5	1	0.0	0.0%	0.000
57	S-SECO	H	Itaipava 60 Hz	Jan-1983	6,300.0	1	0.0	0.0%	0.000
58	S-SECO	H	Itaipava 50 Hz	Jan-1983	5,375.0	1	0.0	0.0%	0.000
59	S-SECO	H	Emborcação	Jan-1982	1,192.0	1	0.0	0.0%	0.000
60	S-SECO	H	Novo Avanhandava	Jan-1982	847.4	1	0.0	0.0%	0.000
61	S-SECO	H	Gov. Bento Muniz - GBM	Jan-1980	1,676.0	1	0.0	0.0%	0.000
62	S-SECO	H	S. Santiago	Jan-1980	1,420.0	1	0.0	0.0%	0.000
63	S-SECO	H	Itumbara	Jan-1980	2,280.0	1	0.0	0.0%	0.000
64	S-SECO	O	Nordeste	Jan-1978	64.0	0.3	20.7	98.0%	0.902
65	S-SECO	H	Raíla	Jan-1978	512.4	1	0.0	0.0%	0.000
66	S-SECO	H	A. Vermelha (Jose E. Moraes)	Jan-1978	1,396.2	1	0.0	0.0%	0.000
67	S-SECO	H	S. Simão	Jan-1978	1,710.0	1	0.0	0.0%	0.000
68	S-SECO	H	Cachoeira	Jan-1977	640.0	1	0.0	0.0%	0.000
69	S-SECO	H	S. Osório	Jan-1975	1,078.0	1	0.0	0.0%	0.000
70	S-SECO	H	Marimbondo	Jan-1975	1,440.0	1	0.0	0.0%	0.000
71	S-SECO	H	Promissão	Jan-1975	254.0	1	0.0	0.0%	0.000
72	S-SECO	C	Pres. Medici	Jan-1974	446.0	0.26	25.0	98.0%	1.234
73	S-SECO	H	Volta Grande	Jan-1974	380.0	1	0.0	0.0%	0.000
74	S-SECO	H	Porto Colômbia	Jan-1973	320.0	1	0.0	0.0%	0.000
75	S-SECO	H	Passo Fundo	Jan-1973	230.0	1	0.0	0.0%	0.000
76	S-SECO	H	Passo Real	Jan-1973	158.0	1	0.0	0.0%	0.000
77	S-SECO	H	Ita Solteira	Jan-1973	3,444.0	1	0.0	0.0%	0.000
78	S-SECO	H	Mascarenhas	Jan-1973	131.0	1	0.0	0.0%	0.000
79	S-SECO	H	Gov. Parigot de Souza - GPS	Jan-1971	252.0	1	0.0	0.0%	0.000
80	S-SECO	H	Chavantes	Jan-1971	414.0	1	0.0	0.0%	0.000
81	S-SECO	H	Jaguara	Jan-1971	424.0	1	0.0	0.0%	0.000
82	S-SECO	H	S. Calvário	Apr-1970	78.0	1	0.0	0.0%	0.000
83	S-SECO	H	Estreito (Luz Carlos Barreto)	Jan-1969	1,050.0	1	0.0	0.0%	0.000
84	S-SECO	H	Itabirina	Jan-1969	131.5	1	0.0	0.0%	0.000
85	S-SECO	H	Jupiaí	Jan-1969	1,551.2	1	0.0	0.0%	0.000
86	S-SECO	O	Alagoas	Jan-1968	66.0	0.26	20.7	99.0%	1.040
87	S-SECO	G	Campos (Roberto Silveira)	Jan-1968	30.0	0.24	15.3	99.5%	0.837
88	S-SECO	G	Santa Cruz (RJ)	Jan-1968	766.0	0.31	15.3	99.5%	0.648
89	S-SECO	H	Parabuna	Jan-1968	85.0	1	0.0	0.0%	0.000
90	S-SECO	H	Limonio (Armando Sales de Oliveira)	Jan-1967	32.0	1	0.0	0.0%	0.000
91	S-SECO	H	Caconde	Jan-1966	80.4	1	0.0	0.0%	0.000
92	S-SECO	C	J. Lacerda C	Jan-1965	363.0	0.25	25.0	98.0%	1.345
93	S-SECO	C	J. Lacerda B	Jan-1965	292.0	0.21	25.0	98.0%	1.802
94	S-SECO	C	J. Lacerda A	Jan-1965	232.0	0.18	25.0	98.0%	1.869
95	S-SECO	H	Barão (Alvaro de Souza Lima)	Jan-1965	143.1	1	0.0	0.0%	0.000
96	S-SECO	H	Pomil (RJ)	Jan-1965	216.0	1	0.0	0.0%	0.000
97	S-SECO	C	Piquetá	Jan-1963	20.0	0.3	25.0	98.0%	1.121
98	S-SECO	H	Pumas	Jan-1963	1,216.0	1	0.0	0.0%	0.000
99	S-SECO	H	Barra Bonita	Jan-1963	140.8	1	0.0	0.0%	0.000
100	S-SECO	C	Chapqueadas	Jan-1962	72.0	0.23	25.0	98.0%	1.462
101	S-SECO	H	Jurumirim (Armando A. Laydon)	Jan-1962	97.7	1	0.0	0.0%	0.000
102	S-SECO	H	Jacuí	Jan-1962	180.0	1	0.0	0.0%	0.000
103	S-SECO	H	Perera Passos	Jan-1962	99.1	1	0.0	0.0%	0.000
104	S-SECO	H	Três Marias	Jan-1962	366.0	1	0.0	0.0%	0.000
105	S-SECO	H	Eulíades da Cunha	Jan-1960	108.8	1	0.0	0.0%	0.000
106	S-SECO	H	Camargos	Jan-1960	46.0	1	0.0	0.0%	0.000
107	S-SECO	H	Santa Branca	Jan-1960	55.1	1	0.0	0.0%	0.000
108	S-SECO	H	Cachoeira Dourada	Jan-1959	658.0	1	0.0	0.0%	0.000
109	S-SECO	H	Salto Grande (Lucas N. Garcez)	Jan-1958	70.0	1	0.0	0.0%	0.000
110	S-SECO	H	Salto Grande (MG)	Jan-1956	102.0	1	0.0	0.0%	0.000
111	S-SECO	H	Mascarenhas de Moraes (Pezoso)	Jan-1956	478.0	1	0.0	0.0%	0.000
112	S-SECO	H	Itulima	Jan-1955	52.0	1	0.0	0.0%	0.000
113	S-SECO	C	S. Jerônimo	Jan-1954	20.0	0.26	25.0	98.0%	1.234
114	S-SECO	O	Caranda	Jan-1954	36.2	0.3	20.7	99.0%	0.902
115	S-SECO	O	Piratininga	Jan-1954	472.0	0.3	20.7	99.0%	0.902
116	S-SECO	H	Ganestra	Jan-1953	42.5	1	0.0	0.0%	0.000
117	S-SECO	H	Nilo Peçanha	Jan-1953	378.4	1	0.0	0.0%	0.000
118	S-SECO	H	Fontes Nova	Jan-1950	130.1	1	0.0	0.0%	0.000
119	S-SECO	H	Henry Borden Sub.	Jan-1926	420.0	1	0.0	0.0%	0.000
120	S-SECO	H	Henry Borden Ext.	Jan-1926	469.0	1	0.0	0.0%	0.000
121	S-SECO	H	I. Pombos	Jan-1924	169.7	1	0.0	0.0%	0.000
122	S-SECO	H	Joaquim	Jan-1917	11.8	1	0.0	0.0%	0.000
					Total (MW) =	64,478.6			

* Subsystem: S - south, SECO - Southeast-Midwest
** Fuel source: C, bituminous coal; O, diesel oil; G, natural gas; H, hydro; N, nuclear; D, residual fuel oil.
[1] Agência Nacional de Energia Elétrica, Banco de Informações da Geração (<http://www.aneel.gov.br>), data collected in november 2004.
[2] Ben M. A. Laurence, P. Nadeau, R. Schaeffer, A. P. Senoz, H. Weiler and J.M. Luksemb, Roadmap to baseline for GHG mitigation projects in the electric power sector, OECD/IEA information paper, October 2002.
[3] Intergovernmental Panel on Climate Change, Revised 1996 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
[4] Operador Nacional do Sistema Elétrico, Centro Nacional de Operação do Sistema, Acompanhamento Diário da Operação do SNE (daily reports from Jan. 1, 2001 to Dec. 31, 2003).
[5] Agência Nacional de Energia Elétrica, Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, Relatório Geral de Novos Empreendimentos de Geração (<http://www.aneel.gov.br>), data collected in november 2004.

Este modelo não deve ser alterado. Deve ser preenchido sem modificações/ adição de cabeçalhos ou logomarca, formato ou fonte.



DOCUMENTO DE CONCEPÇÃO DE PROJETO (MDL-DCP) - Versão 02




MDL – Conselho executivo


página 39

Tabela Resumo


Linha de Base (incluindo importações)	Fatores de Emissão para o Subsistema S/SE/CO			
	EF_{OM} [tCO ₂ /MWh]	Carga [MWh]	LCMR [MWh]	Importações [MWh]
2001	0,7350	263.706.242	244.665.786	5.493.162
2002	0,8504	275.402.896	258.720.232	1.607.395
2003	0,9378	288.493.929	274.649.425	459.586
	Total (2001-2003) =	827.603.067	778.035.443	7.560.143
	$EF_{OM, simple-adjusted}$ [tCO ₂ /MWh]	$EF_{BM, 2003}$	A partir de ONS-Lambda SSECO 2001-2003.xls	
	0,4043	0,0937	λ_{2001}	
	Pesos	Pesos padrão	0,5204	
	$w_{OM} = 1,00$	$w_{OM} = 0,5$	λ_{2002}	
	$w_{BM} = 0,00$	$w_{BM} = 0,5$	0,5053	
	EF_{OM} [tCO ₂ /MWh]		λ_{2003}	
	0,2490		0,5312	

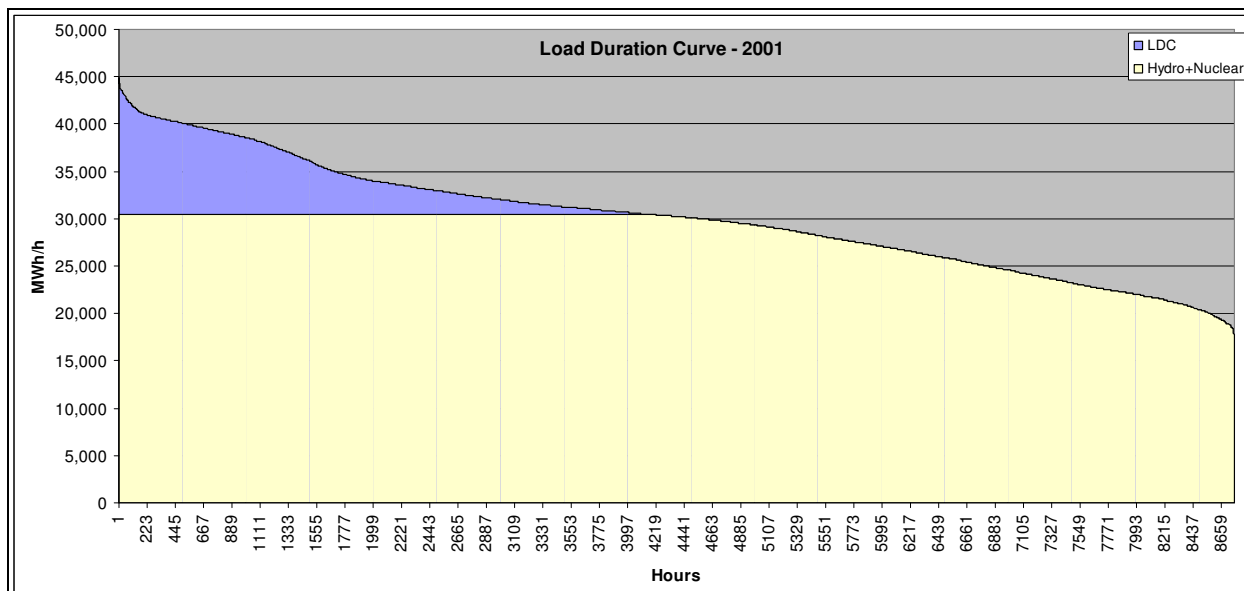

Curva de duração de Carga para o sistema S/SE/CO, 2001

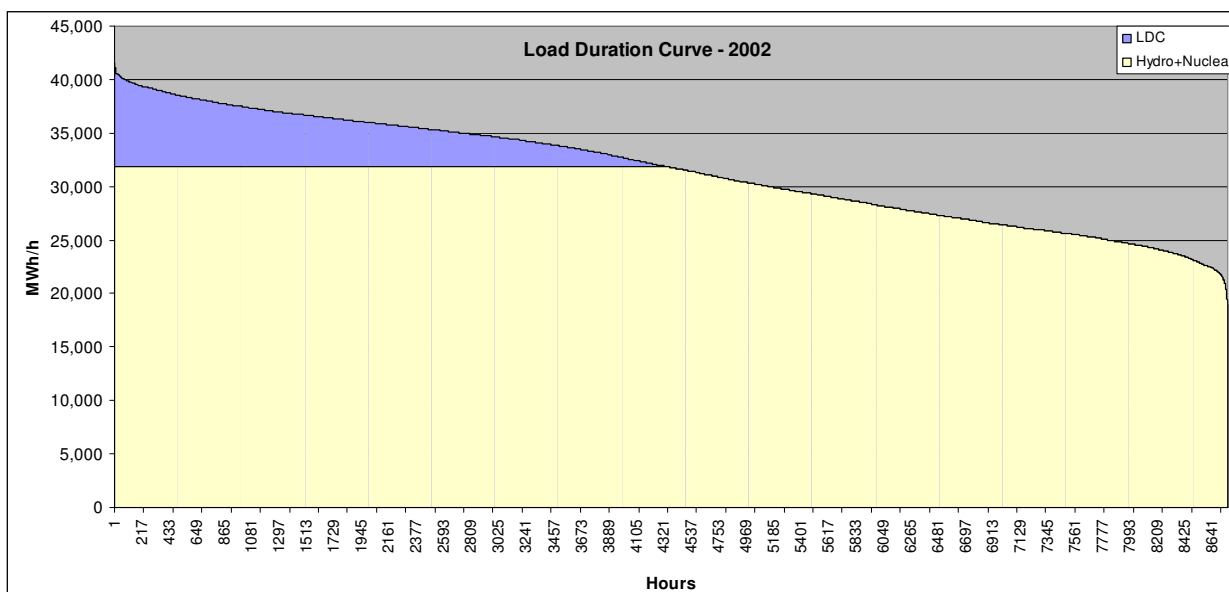

Curva de duração de Carga para o sistema S/SE/CO, 2002

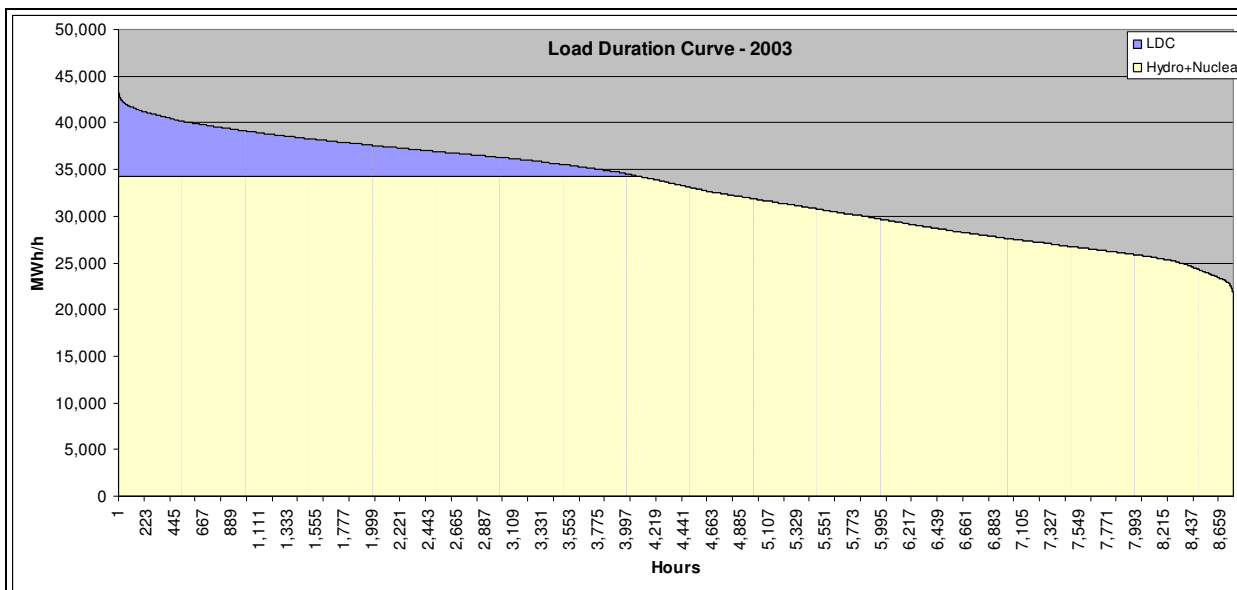


Curva de duração de Carga para o sistema S/SE/CO, 2003



Anexo 4

PLANO DE MONITORAMENTO

De acordo com a seção D deste documento, a única variável a ser monitorada nesta atividade de projeto é a quantidade de energia despachada a rede, desde 2003 até o término do último período de obtenção de créditos. Já que nem fuga ou alteração de emissões na rede foi identificada nessa atividade de projeto, não há necessidade de monitorar as variáveis para esses casos. O monitoramento será feito da seguinte maneira:

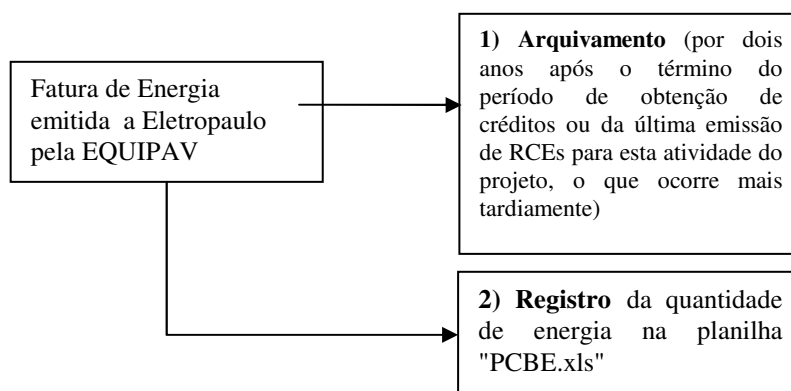

Procedimentos de monitoramento para PCBE

A quantidade de energia despachada para a rede será monitorada através da fatura de energia emitida a Eletropaulo, o distribuidor de energia, pela EQUIPAV. O arquivamento será mantido por dois anos após o término do período de obtenção de créditos ou da última emissão de RCEs para esta atividade de projeto, o que ocorrer mais tardiamente. A quantidade de energia será registrada na planilha “PCBE.xls”, que deve ser instrumento de Verificação futura.